




Universiteti "Ukshin Hoti"  
University "Ukshin Hoti" Prizren

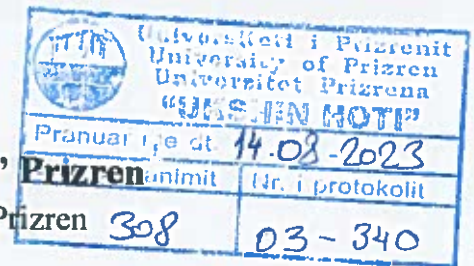

## KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 10208-23-6483-5-2-1/C62

UNIVERSITETI UKSHIN HOTI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

BAJRAM HA.GASHI B.I. Suharekë, nr.unik: 811038498 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i Fakultetit të Edukimit Filologjisë- Përdhesa (Instalimet elektrike, arkitektura shkallet kundër zjarrit dhe ashensori ), me numër identifikues: 10208-23-6483-5-2-1

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Kjo kontratë ka të bëjë me renovimin e Fakultetit të Edukimit- Përdhesa (Instalimet elektrike, arkitektura shkallet kundër zjarrit dhe ashensori ).

| No. | Lot   |
|-----|---|
| 1   | Renovimi i Fakultetit të Edukimit Filologjisë- Përdhesa (Instalimet elektrike, arkitektura shkallet kundër zjarrit dhe ashensori ). |

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 265,145.63 €; [Dyqindegjashhtëdhjetepesë mijë e njëqindedyzetepesë euro e gjashtëdhjetetë cent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

E-mail: bging2011@gmail.com  
Telefoni: 049/356164

Për Autoritetin Kontraktues

|             |   |
|-------------|---|
| Emri:       | Egzon Kryeziu   |
| Pozita:     | Udhëheqës i zyrës së prokurimit   |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 11/08.2023  |
| Vula:       |   |



Për Kontraktuesin

|             |   |
|-------------|---|
| Emri:       | Bajram Gashi  |
| Pozita:     | Përfaqësues i OE  |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 11.08.2023  |
| Vula:       |  |

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 10208-23-6483-5-2-1/C62

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrahon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

##### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

##### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

##### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.



7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substancialë të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përygjatimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërieton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.



### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimi;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### **Neni 39           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 40           Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 41           Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

#### **Neni 42           Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43           Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 10208-23-6483-5-2-1/C62

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK.]*

| <b>Përshkrimi i nenit</b>                                  | <b>Neni. Nr.</b> | <b>Kushtet dhe detyrimet</b>  |
|--|------------------|---|
| Kushtet e Veçanta të Kontratës                             | 1.               | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK<br>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK mund të bëhet vetëm me pëlqimin e të dyja palëve kontraktuese.   |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha                               | 2.               | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksion do të ketë gjykata përkatëse në Prishtinë.   |
|  | 2.1              | Gjuha e përdorur do të jetë gjuha:Shqipe.   |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit                  | 3.               | Përgjegjësia e kontraktuesit është ne rast te shkaktimit te dëmeve ne persona, staf apo objekte përreth.  |
| Programi   | 4.               | Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.   |
| Inspektimi dhe testimi                                     | 5.               | Menaxheri i Projektit dhe organi mbikëqyrës:<br>Menaxheri i projektit I caktuar nga ZKA.  |
| Fillimi i punëve   | 6.               | Data e fillimit të punimeve, pas nënshkrimit të Planit të Menaxhimit të Kontratës, porosisë nga AK dhe sipas planit dinamik të kontraktuesit.   |
| Përfundimi i punëve  | 6.1              | Punët do të ekzekutohen në bazë të planit dinamik të cilin e ka paraqitur kontraktuesi në tenderin e tij I cili nuk do të zgjasë më shumë se 150 ditë pune..  |
| Përmirësimi I defekteve                                    | 7.               | Periodha për përmirësimin e defekteve është 5 ditë pas dorëzimit të kërkesës (Vërejtjes) nga ana e Organit Mbikëqyrës të kontratës.   |
| Fillimi i realizimit të punëve (dorëzimi i vend punishtes) | 8.               | Data e posedimit të vend punimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të planit për menaxhimin e kontratës.   |
| Dëmet e likuiduara   | 9.               | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë [0,25%] në ditë, të punëve të pa dorëzuara/realizuar për një ditë vonese.<br>Autoriteti Kontraktues mund t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.<br><br>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| Garacioni i kualitetit të punëve                   | 10. | Garacioni i kualitetit të punëve do të jetë 12 muaj.<br><i>Pas përfundimit të punimeve para pagesës së fundit kontraktuesi duhet të sjellë garancionin për kualitet të punimeve në vlerë 10% të shumës së përgjithshme të kontratës të vlefshëm për 13 muaj. Për disa pozicione që është kërkuar garacion shtesë si dëshmi/garacion është deklarata për përputhshmëri të specifikacionit teknik.</i> |
| Parapagimi   | 11. | Shuma e Parapagimit është: N/A   |
| Mbajtja e Parasë                                   | 12. | Shuma e parave të mbajtura është: N/A  |
| Pagesa e mjeteve                                   | 13. | Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate me të cilën vërtetohet pjesën e përfunduar të punëve të ekzekutuar sipas kontratës.  |
| Siguria e ekzekutimit                              | 14. | Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës totale të kontratës, kontraktuesi do ta dorëzojë sigurinë e ekzekutimit para nënshkrimit të kësaj kontrate për kohëzgjatjen e periudhës prej <i>[215 ditë me mundësi vazhdimi]</i> .  |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës                 | 15. | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja të cilën e nxjerrë Organi Mbikëqyrës në bashkëpunim me menaxherin e projektit pas kontrollimit dhe vlerësimit të punëve të mbetura pa u përfunduar sipas kësaj kontrate dhe specifikimeve teknike në dosje të tenderit.   |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve               | 16. | Palët do të tentojnë që ti zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë miqësore. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje palët do ta njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e mosmarrëveshjes dhe do të sugjerojnë palës tjetër mbi variantin e zgjidhjes së kësaj mosmarrëveshje.   |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 17. | a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje Ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.  |



## INSTALIMET ELEKTRIKE

### A. RYMAT E FORTA

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë, blerjen, transportin, montimin, lidhjet, përtokëzimin, sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe lëshimin e atesteve. Në çmim duhet të kalkulohet edhe i tërë materiali i imët lidhës dhe montues.

| Nr.            | KABLOT FURNIZUESE DHE GYPAT ELEKTRIK   | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi | Shuma           |
|----------------|--|--------|-------|--------------|-----------------|
| 1              | Kabllo NYY- C u (PP00-Cu) 5X35mm <sup>2</sup> , nga kuadri kryesor shpërndarës I cili ndodhet në përdheshë. Në çmim duhet të kalkulohet edhe demolimolimet në përdheshë për vendosje e kabllot furnizuese per kuadrot kryesor shpërndarës të katit (KSH-K1 dhe KSH-K2), riparimi i këtyre demolimeve (kthimi në gjendjen ekzistuese), si dhe punimi i elementeve mbrojtëse elektrike të këtyre kablllove fuenizuese, sipas paraqitjes grafike. | m      | 100   | 1,00 €       | 100,00 €        |
| 2              | Kabllo muri NYY-Cu (PP00-Cu) 5X25mm <sup>2</sup>   | m      | 10    | 0,90 €       | 9,00 €          |
| 3              | Kabllo muri NYY-Cu (PP00-Cu) 5X16mm <sup>2</sup>   | m      | 95    | 0,85 €       | 80,75 €         |
| 4              | Kabllo muri NYM (PPy) 5X10mm <sup>2</sup>  | m      | 30    | 0,80 €       | 24,00 €         |
| 5              | Kabllo muri NYM (PPy) 5X6mm <sup>2</sup>   | m      | 55    | 0,80 €       | 44,00 €         |
| 6              | Kabllo muri NYM (PPy) 5X4mm <sup>2</sup>   | m      | 20    | 0,80 €       | 16,00 €         |
| 7              | Kabllo muri NYM (PPy) 5X2.5mm <sup>2</sup>   | m      | 50    | 0,80 €       | 40,00 €         |
| 8              | Kabllo muri NYM (PPy) 5X1.5mm <sup>2</sup>   | m      | 50    | 0,70 €       | 35,00 €         |
| 9              | Kabllo muri NYM (PPy) 3X2.5mm <sup>2</sup>   | m      | 50    | 0,60 €       | 30,00 €         |
| 10             | Kabllo muri NYM (PPy) 3X1.5 mm <sup>2</sup>  | m      | 50    | 0,50 €       | 25,00 €         |
| 11             | Gyp i brinjezuar Ø63 mm  | m      | 100   | 0,25 €       | 25,00 €         |
| 12             | Gyp i brinjezuar Ø50 mm  | m      | 95    | 0,20 €       | 19,00 €         |
| 13             | Gyp i brinjezuar Ø40 mm  | m      | 100   | 0,15 €       | 15,00 €         |
| 14             | Papuçe kabllovike cilindrike Cu, 35 mm <sup>2</sup>  | copë   | 20    | 1,00 €       | 20,00 €         |
| 15             | Papuçe kabllovike cilindrike Cu, 25 mm <sup>2</sup>  | copë   | 10    | 0,85 €       | 8,50 €          |
| 16             | Papuçe kabllovike cilindrike Cu, 16 mm <sup>2</sup>  | copë   | 40    | 0,85 €       | 34,00 €         |
| 17             | Papuçe kabllovike cilindrike Cu, 10 mm <sup>2</sup>  | copë   | 10    | 0,80 €       | 8,00 €          |
| 18             | Papuçe kabllovike cilindrike Cu, 6 mm <sup>2</sup>   | copë   | 40    | 0,75 €       | 30,00 €         |
| 19             | Papuçe kabllovike cilindrike Cu, 4 mm <sup>2</sup>   | copë   | 10    | 0,75 €       | 7,50 €          |
| <b>Totali:</b> |  |        |       |              | <b>570,75 €</b> |

| Nr. | KUADROT SHPËRNDARËS  | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi | Shuma   |
|-----|--|--------|-------|--------------|---------|
| 1   | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdheshës (KSH-K1) nga llamarina me trashësi 2mm,dy herë e shtresuar për montim në mur me dimensione (800X400X200)mm.Kuadri është i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. .Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-kanale.Kuadri është i konceptuar në dy pjesë me këto elemente: | copë   | 1     | 25,00 €      | 25,00 € |
| 2   | Nderpres I fuqisë In=125A/4p me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (6.3-10)In, gjegjisht (0.63-1)In, Icn/Icn (400kA) 36/36,0,63-1/ 6-13  | copë   | 1     | 7,00 €       | 7,00 €  |
| 3   | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,  | copë   | 1     | 6,00 €       | 6,00 €  |
| 4   | Siguresa automatike trepolare me karakteristikë të shkëputjës "C", 40A   | copë   | 3     | 5,00 €       | 15,00 € |
| 5   | Siguresa automatike trepolare me karakteristikë të shkëputjës "C", C50A  | copë   | 1     | 5,00 €       | 5,00 €  |



|                |  |      |    |         |                 |
|----------------|--|------|----|---------|-----------------|
| 6              | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V, | copë | 4  | 4,00 €  | 16,00 €         |
| 7              | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V, | copë | 5  | 4,00 €  | 20,00 €         |
| 8              | Ndërprerës paket In=25A                          | copë | 2  | 3,00 €  | 6,00 €          |
| 9              | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W | copë | 3  | 5,00 €  | 15,00 €         |
| 10             | Pajisje lidhëse 6 mm2 gjatësia 1m                | copë | 1  | 4,00 €  | 4,00 €          |
| 11             | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm2                   | copë | 20 | 0,50 €  | 10,00 €         |
| 12             | zbarra nulare                                    | copë | 1  | 20,00 € | 20,00 €         |
| 13             | zbarar për tokëzim                               | copë | 1  | 10,00 € | 10,00 €         |
| <b>Totali:</b> |  |      |    |         | <b>159,00 €</b> |

|                |   |      |    |         |                 |
|----------------|---|------|----|---------|-----------------|
| 1              | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (KSH-K2) nga llamarina me trashësi 2mm,dy herë e shtresuar për montim në mur me dimensione (800X400X200)mm.Kuadri është i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. .Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-kanale.Kuadri është i konceptuar në dy pjesë me këto elemente: | copë | 1  | 25,00 € | 25,00 €         |
| 2              | Nderpres I fuqisë In=125A/4p me mbrojtje nga lidhjet e shkurta dhe mbingarkesa (6.3-10)In, gjegjësisht (0.63-1)In, lcn/lcn (400kA) 36/36,0,63-1/ 6-13   | copë | 1  | 7,00 €  | 7,00 €          |
| 3              | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,   | copë | 1  | 6,00 €  | 6,00 €          |
| 4              | Siguresa automatike trefpolare me karakteristikë të shkëputjës "C" , C40A   | copë | 3  | 5,00 €  | 15,00 €         |
| 5              | Siguresa automatike trefpolare me karakteristikë të shkëputjës "C" , C50A   | copë | 1  | 5,00 €  | 5,00 €          |
| 9              | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W  | copë | 3  | 4,00 €  | 12,00 €         |
| 10             | Pajisje lidhëse 6 mm2 gjatësia 1m   | copë | 1  | 5,00 €  | 5,00 €          |
| 11             | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm2  | copë | 20 | 0,50 €  | 10,00 €         |
| 12             | zbarra nulare   | copë | 1  | 20,00 € | 20,00 €         |
| 13             | zbarar për tokëzim  | copë | 1  | 10,00 € | 10,00 €         |
| <b>Totali:</b> |   |      |    |         | <b>115,00 €</b> |

|                |  |      |    |         |                |
|----------------|--|------|----|---------|----------------|
| 1              | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K1-1) nga PVC me veti vetëshuarse i cili ka mundësi të vendosjës se 42 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1  | 15,00 € | 15,00 €        |
| 2              | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4" In=63A;lan=0,3A;Un=400V;4P;IP40   | copë | 1  | 10,00 € | 10,00 €        |
| 3              | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4" In=25A;lan=0,3A;Un=400V;4P;IP40   | copë | 1  | 8,00 €  | 8,00 €         |
| 4              | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,  | copë | 1  | 3,50 €  | 3,50 €         |
| 5              | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,   | copë | 4  | 3,50 €  | 14,00 €        |
| 6              | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,   | copë | 10 | 3,00 €  | 30,00 €        |
| 7              | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W   | copë | 1  | 3,00 €  | 3,00 €         |
| 8              | Pajisje lidhëse 6 mm2 gjatësia 1m  | copë | 1  | 4,00 €  | 4,00 €         |
| 9              | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm2   | copë | 1  | 4,00 €  | 4,00 €         |
| 10             | zbarra nulare  | copë | 1  | 3,00 €  | 3,00 €         |
| 11             | zbarar për tokëzim   | copë | 1  | 3,50 €  | 3,50 €         |
| <b>Totali:</b> |  |      |    |         | <b>98,00 €</b> |

|   |  |      |   |         |         |
|---|--|------|---|---------|---------|
| 1 | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K1-2) nga PVC me veti vetëshuarse i cili ka mundësi të vendosjës se 42 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 2 | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4" In=63A;lan=0,3A;Un=400V;4P;IP40   | copë | 1 | 7,00 €  | 7,00 €  |





|    |  |      |   |                |                |
|----|--|------|---|----------------|----------------|
| 3  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;I <sub>an</sub> =0,3A;Un=400V;4P;IP40 | copë | 1 | 3,50 €         | 3,50 €         |
| 4  | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,  | copë | 1 | 3,50 €         | 3,50 €         |
| 5  | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,                                       | copë | 5 | 3,00 €         | 15,00 €        |
| 6  | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,                                       | copë | 8 | 3,00 €         | 24,00 €        |
| 7  | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W                                       | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 8  | Pajisje lidhëse 6 mm <sup>2</sup> gjatësia 1m  | copë | 1 | 2,00 €         | 2,00 €         |
| 9  | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm <sup>2</sup>   | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 10 | zbarra nulare  | copë | 1 | 4,00 €         | 4,00 €         |
| 11 | zbarar për tokëzim   | copë | 1 | 4,00 €         | 4,00 €         |
|    |  |      |   | <b>Totali:</b> | <b>79,00 €</b> |

|    |   |      |   |                |                |
|----|---|------|---|----------------|----------------|
| 1  | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K1-2) nga PVC me veti vetëshuarëse i cili ka mundësi të vendosjes se 24 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1 | 10,00 €        | 10,00 €        |
| 2  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=63A;I <sub>an</sub> =0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1 | 7,00 €         | 7,00 €         |
| 3  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;I <sub>an</sub> =0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1 | 5,00 €         | 5,00 €         |
| 4  | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,   | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 5  | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,  | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 6  | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,  | copë | 3 | 2,50 €         | 7,50 €         |
| 7  | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W  | copë | 1 | 2,50 €         | 2,50 €         |
| 8  | Pajisje lidhëse 6 mm <sup>2</sup> gjatësia 1m   | copë | 1 | 2,00 €         | 2,00 €         |
| 9  | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm <sup>2</sup>  | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 10 | zbarra nulare   | copë | 1 | 2,00 €         | 2,00 €         |
| 11 | zbarar për tokëzim  | copë | 1 | 2,00 €         | 2,00 €         |
|    |   |      |   | <b>Totali:</b> | <b>47,00 €</b> |

|    |   |      |   |                |                |
|----|---|------|---|----------------|----------------|
| 1  | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K1-A) nga PVC me veti vetëshuarëse i cili ka mundësi të vendosjes se 42 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1 | 10,00 €        | 10,00 €        |
| 2  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=63A;I <sub>an</sub> =0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1 | 7,00 €         | 7,00 €         |
| 3  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;I <sub>an</sub> =0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1 | 5,00 €         | 5,00 €         |
| 4  | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,   | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 5  | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,  | copë | 7 | 2,50 €         | 17,50 €        |
| 6  | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,  | copë | 8 | 2,50 €         | 20,00 €        |
| 7  | Siguresave automatike trefazore ,B25A, 230/400V,  | copë | 1 | 2,50 €         | 2,50 €         |
| 8  | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W  | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 9  | Pajisje lidhëse 6 mm <sup>2</sup> gjatësia 1m   | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 10 | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm <sup>2</sup>  | copë | 1 | 2,50 €         | 2,50 €         |
| 11 | zbarra nulare   | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 12 | zbarar për tokëzim  | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
|    |   |      |   | <b>Totali:</b> | <b>79,50 €</b> |

|   |   |      |   |         |         |
|---|---|------|---|---------|---------|
| 1 | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K2-1) nga PVC me veti vetëshuarëse i cili ka mundësi të vendosjes se 36 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 2 | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=63A;I <sub>an</sub> =0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1 | 6,00 €  | 6,00 €  |
| 3 | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;I <sub>an</sub> =0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1 | 5,00 €  | 5,00 €  |
| 4 | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,   | copë | 1 | 3,00 €  | 3,00 €  |
| 5 | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,  | copë | 6 | 2,50 €  | 15,00 € |
| 6 | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,  | copë | 9 | 2,50 €  | 22,50 € |
| 7 | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W  | copë | 1 | 3,00 €  | 3,00 €  |
| 8 | Pajisje lidhëse 6 mm <sup>2</sup> gjatësia 1m   | copë | 1 | 3,50 €  | 3,50 €  |



|    |                                |      |   |                |                |
|----|--------------------------------|------|---|----------------|----------------|
| 9  | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm2 | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 10 | zbarra nulare                  | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 11 | zbarar për tokëzim             | copë | 1 | 3,00 €         | 3,00 €         |
|    |                                |      |   | <b>Totali:</b> | <b>77,00 €</b> |

|    |  |      |    |                |                |
|----|--|------|----|----------------|----------------|
| 1  | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K2-2) nga PVC me veti vetëshuarse i cili ka mundësi të vendosjës se 36 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1  | 10,00 €        | 10,00 €        |
| 2  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=63A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1  | 7,00 €         | 7,00 €         |
| 3  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1  | 5,00 €         | 5,00 €         |
| 4  | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,  | copë | 1  | 3,50 €         | 3,50 €         |
| 5  | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,   | copë | 6  | 3,00 €         | 18,00 €        |
| 6  | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,   | copë | 10 | 2,50 €         | 25,00 €        |
| 7  | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W   | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 8  | Pajisje lidhëse 6 mm2 gjatësia 1m  | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 9  | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm2   | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 10 | zbarra nulare  | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €         |
| 11 | zbarar për tokëzim   | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €         |
|    |  |      |    | <b>Totali:</b> | <b>83,50 €</b> |


|    |  |      |    |                |                 |
|----|--|------|----|----------------|-----------------|
| 1  | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K2-3) nga PVC me veti vetëshuarse i cili ka mundësi të vendosjës se 52 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
| 2  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=63A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1  | 7,00 €         | 7,00 €          |
| 3  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40  | copë | 1  | 5,00 €         | 5,00 €          |
| 4  | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,  | copë | 1  | 3,50 €         | 3,50 €          |
| 5  | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,   | copë | 6  | 3,00 €         | 18,00 €         |
| 6  | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,   | copë | 30 | 2,50 €         | 75,00 €         |
| 8  | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W   | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €          |
| 9  | Pajisje lidhëse 6 mm2 gjatësia 1m  | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €          |
| 10 | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm2   | copë | 1  | 4,00 €         | 4,00 €          |
| 11 | zbarra nulare  | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €          |
| 12 | zbarar për tokëzim   | copë | 1  | 5,00 €         | 5,00 €          |
|    |  |      |    | <b>Totali:</b> | <b>136,50 €</b> |

|                                   |   |      |    |                |                 |
|-----------------------------------|---|------|----|----------------|-----------------|
| 1                                 | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K-UPS) nga PVC me veti vetëshuarse i cili ka mundësi të vendosjës se 52 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
| 2                                 | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=63A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40   | copë | 1  | 7,00 €         | 7,00 €          |
| 3                                 | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40   | copë | 1  | 5,00 €         | 5,00 €          |
| 4                                 | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,   | copë | 1  | 3,50 €         | 3,50 €          |
| 5                                 | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,  | copë | 1  | 3,50 €         | 3,50 €          |
| 6                                 | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,  | copë | 23 | 2,50 €         | 57,50 €         |
| 7                                 | Siguresave automatike trerpolare ,B25A, 230/400V,   | copë | 5  | 3,00 €         | 15,00 €         |
| 8                                 | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W  | copë | 1  | 3,50 €         | 3,50 €          |
| 9                                 | Pajisje lidhëse 6 mm2 gjatësia 1m   | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €          |
| 10                                | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm2  | copë | 1  | 3,00 €         | 3,00 €          |
| 11                                | zbarra nulare   | copë | 1  | 4,00 €         | 4,00 €          |
| 12                                | zbarar për tokëzim  | copë | 1  | 5,00 €         | 5,00 €          |
| <b>Totali KUADROT SHPERNDARËS</b> |   |      |    | <b>Totali:</b> | <b>120,00 €</b> |

| Nr. | NDRIÇUESIT,PRIZAT DHE MIKRONDËRPRERËSIT | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi | Shuma |
|-----|---|--------|-------|--------------|-------|
|-----|---|--------|-------|--------------|-------|



|    |   |      |     |         |            |
|----|---|------|-----|---------|------------|
| 1  | Furnizimi dhe montimi Nderpreres i thjeshte 16/250V spas standardit EN- 60669-1 për vendosje në kutitë e thella rrethore Ø60 për vidhojen e përçesve 1,5 deri 2,5 mm2.  | copë | 14  | 8,00 €  | 112,00 €   |
| 2  | Furnizimi dhe montimi Nderpreres serik 16/250V spas standardit EN- 60669-1 për vendosje në kutitë e thella rrethore Ø60 për vidhojen e përçesve 1,5 deri 2,5 mm2.   | copë | 21  | 7,00 €  | 147,00 €   |
| 3  | Furnizimi dhe montimi Taster impulsiv me drite 16/250V spas standardit EN- 60669-1 ppër vendosje në kutitë e thella rrethore Ø60 për vidhojen e përçesve 1,5 deri 2,5 mm2.  | copë | 5   | 5,00 €  | 25,00 €    |
| 4  | Furnizimi dhe montimi ndërpres alternativ 16/250V spas standardit EN- 60669-1 ppër vendosje në kutitë e thella rrethore Ø60 për vidhojen e përçesve 1,5 deri 2,5 mm2.   | copë | 6   | 5,00 €  | 30,00 €    |
| 5  | Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED ~(60x60)cm 45W , ~90lmW dhe ~4200K ,trupat ndricues te kualitetit te larte 277   | copë | 35  | 30,00 € | 1.050,00 € |
| 6  | Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED ~(30x30)cm 24 W , ~90lmW dhe ~4200K ,trupat ndricues te kualitetit te larte 277  | copë | 1   | 30,00 € | 30,00 €    |
| 7  | Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues Linear LED ~(120x10)cm 40W , ~90lmW dhe ~4200K ,trupat ndricues te kualitetit te larte 277   | copë | 112 | 30,00 € | 3.360,00 € |
| 8  | Furnizimi dhe montimi i llampave LED - Lineare me pajise me dimensiona 120x10cm per varje me sajile 30W, 90lm/W, 4200K, IP20.   | copë | 12  | 20,00 € | 240,00 €   |
| 9  | Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED ~(120x15)cm 36W , ~90lmW dhe ~4200K ,trupat ndricues te kualitetit te larte 277  | copë | 15  | 20,00 € | 300,00 €   |
| 10 | Kuti metalike me 8 module per vendosje ne dysheme, Legrand 89301 apo te ngjashme.   | copë | 26  | 5,00 €  | 130,00 €   |
| 11 | Priza modulare te bardhë 2P-PE, 16A, 250V~, Leg.74131 apo te ngjashme.  | copë | 42  | 4,00 €  | 168,00 €   |
| 12 | Priza modulare te kuqe 2P-PE, 16A, 250V~, Legrand 74132 apo te ngjashme.  | copë | 42  | 4,00 €  | 168,00 €   |
| 13 | Priza dymodular per RJ45 per kabell STP Cat.6, Legrand 74293 apo te ngjashme.   | copë | 26  | 5,00 €  | 130,00 €   |
| 14 | Priza te thjeshta me kontakte mbrojtëse (Schucko Priza) pa kornzë dekorative për vendosje në mur, 16A/250V sipas standardit EN-60884-1,CEE7 për montim në kuti të thella rrethore Ø60 ,me vidhosje ppër përçuesit 1,5-2,5 mm2 e cila mund të kombinohet me priza tjera dhe ndërprerës.                | copë | 30  | 4,00 €  | 120,00 €   |
| 15 | Priza te thjeshta ngjyre te kuqe me kontakte mbrojtëse (Schucko Priza) pa kornzë dekorative për vendosje në mur, 16A/250V sipas standardit EN-60884-1,CEE7 për montim në kuti të thella rrethore Ø60 ,me vidhosje ppër përçuesit 1,5-2,5 mm2 e cila mund të kombinohet me priza tjera dhe ndërprerës. | copë | 6   | 5,00 €  | 30,00 €    |
| 16 | Priza te dyfishta me kontakte mbrojtëse (Schucko Priza) pa kornzë dekorative për vendosje në mur, 16A/250V sipas standardit EN-60884-1,CEE7 për montim në kuti të thella rrethore Ø60 ,me vidhosje ppër përçuesit 2,5 mm2 e cila mund të kombinohet me priza tjera dhe ndërprerës.                    | copë | 36  | 4,00 €  | 144,00 €   |
| 17 | Priza te trefishta me kontakte mbrojtëse (Schucko Priza) pa kornzë dekorative për vendosje në mur, 16A/250V sipas standardit EN-60884-1,CEE7 për montim në kuti të thella rrethore Ø60 ,me vidhosje ppër përçuesit 1,5-2,5 mm2 e cila mund të kombinohet me priza tjera dhe ndërprerës.               | copë | 6   | 5,00 €  | 30,00 €    |

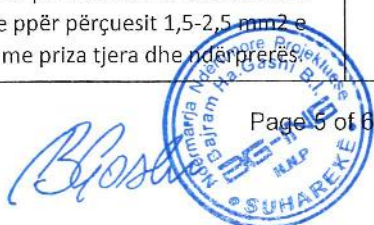



|    |  |      |    |                |                   |
|----|--|------|----|----------------|-------------------|
| 18 | Korniza dekorative një modulare ( ngjyra të përshtatet vendit të montimit)   | copë | 26 | 3,00 €         | 78,00 €           |
| 19 | Korniza dekorative dy modulare ( ngjyra të përshtatet vendit të montimit)  | copë | 33 | 3,00 €         | 99,00 €           |
| 20 | Korniza dekorative tre modulare ( ngjyra të përshtatet vendit të montimit)   | copë | 4  | 5,00 €         | 20,00 €           |
| 21 | Priza modulare per vendosje ne murë me dy kyqje RJ45, në përshtatje me standardet IEC 60603-7 për montim në kutitë rrethore Ø60.Përdorimi për telefoni dhe sisteme kompjuterike. | copë | 13 | 4,00 €         | 52,00 €           |
| 22 | Priza per TV-sinial, I nje fisht per vendosje ne murë RVR END LINE redukimi R7,5dB,TV 2dB  | copë | 1  | 5,00 €         | 5,00 €            |
| 23 | Reflektorë:<br>BasiC 7400 250W (prodh.Intralighting-SL.)   | copë | 2  | 4,00 €         | 8,00 €            |
| 24 | Ndriçues pllafoni me poça kompakt flouroshent 1XE27 18W  | copë | 13 | 3,00 €         | 39,00 €           |
| 25 | Ndriçues paniku :<br>Emergjent IP40 ,1X18W,Beghelli  | copë | 13 | 5,00 €         | 65,00 €           |
|    | Orientues IP40,1X8W,Beghelli   | copë | 16 | 5,00 €         | 80,00 €           |
|    |  |      |    | <b>Totali:</b> | <b>6.660,00 €</b> |

| Nr. | KABLOTT PËR FURNIZIMIN E SHPËNZUESVE  | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi   | Shuma           |
|-----|---|--------|-------|----------------|-----------------|
| 1   | Kablllo e tipit NYM(PP-Y) 3X1,5 mm <sup>2</sup> , me gjatësi mesatare të qarkut prej 9 m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 16 mm.  | copë   | 233   | 0,55 €         | 128,15 €        |
| 2   | Vende për kyqje të ventilatorve të punuara me kablllo të tipit NYM (PP-Y) 3X1,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 15 m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 16 mm.  | copë   | 6     | 5,00 €         | 30,00 €         |
| 3   | Vende për ndriçim të punuara me kablllo të tipit NYM (PP-Y) 3X2,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 35 m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 20 mm.  | copë   | 12    | 4,00 €         | 48,00 €         |
| 4   | Vende për prizat monofazore të punuara me kablllo të tipit NYM (PP-Y) 3X2,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 15m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 20 mm.   | copë   | 51    | 1,50 €         | 76,50 €         |
| 5   | Vende për prizat monofazore të punuara me kablllo të tipit NYM (PP-Y) 3X2,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 10m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 20 mm.   | copë   | 15    | 3,00 €         | 45,00 €         |
| 6   | Vende për ventilator të punuara me kablllo të tipit NYM (PP-Y) 3X1,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 12 m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 16 mm.   | copë   | 5     | 5,00 €         | 25,00 €         |
| 7   | Vende për ventilator të punuara me kablllo të tipit NYM (PP-Y) 3X2,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 25 m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 20 mm.   | copë   | 3     | 5,00 €         | 15,00 €         |
| 8   | Vende për prizat trefazore të punuara me kablllo të tipit NYM (PP-Y) 5X2,5 mm <sup>2</sup> , i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 25 mm.   | m      | 20    | 4,00 €         | 80,00 €         |
| 9   | Kablllo e tipit NYM(PP-Y) 3X1,5 mm <sup>2</sup> , me gjatësi mesatare të qarkut prej 15 m, i vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 20 mm. Për punimin e ndriçimit të koridoreve dhe shkalleve i cili kontrollon nga kthina e perdheses. Këto qarqe duhet te barten deri ne kuadrin KSHN, i cili gjendet në Perdhesë, në vendin sipas paraqitjes grafike. Në çmim duhet të kalkulohen demolimet, meremetimet pas shtrirjes se kablllove ( kthimi ne gjendjen ekzistuese), si dhe paisjet e nevojshëme për funksionalizimin e ketij ndriçimi. | copë   | 33    | 4,00 €         | 132,00 €        |
|     |   |        |       | <b>Totali:</b> | <b>579,65 €</b> |

|              |               |                   |
|--------------|---------------|-------------------|
| REKAPITULIMI | <b>TOTALI</b> | <b>8.804,90 €</b> |
|--------------|---------------|-------------------|





# KLIMATIZIMI FTOHJA DHE NGROHJA

## A. KLIMATIZIMI FTOHJE DHE NGROHJE

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë, blerjen, transportin, montimin, lidhjet, përtokëzimin, sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe lëshimin e atesteve. Në çmim duhet të kalkulohet edhe i tërë materiali i imët lidhës dhe montues.

| Nr.  | KLIMATIZIMI ZONA 1-A  | Njësia   | Sasia | Çmimi /njësi   | Shuma             |
|--|---|----------|-------|----------------|-------------------|
| 1  | Kapaciteti maksimal:24000 BTU<br>Lloji i kompresorit: Dual Inverter<br>Kapaciteti i ngrohjes (W): 5500-7000 W<br>Kapaciteti i ftohjes (W): 4000-5000 W<br>Temperatura e operimit (ftohje) (T-T):40-48 °C<br>Temperatura e operimit (ngrohje) (T-T): (-20) - (-15) °C<br>Teknologjia: Inverter<br>Klasa energjisë: A++/A+<br>Gas Ekologjik R32A<br>LED Display<br>Niveli i zhurmës: 65/70 dB<br>Garancioni 36 muaj   | copë     | 3     | 700,00 €       | 2.100,00 €        |
| 2  | Kapaciteti maksimal:12000 BTU<br>Lloji i kompresorit: Dual Inverter<br>Kapaciteti i ngrohjes (W): 2500-4000 W<br>Kapaciteti i ftohjes (W): 2000-3500 W<br>Temperatura e operimit (ftohje) (T-T):40-48 °C<br>Temperatura e operimit (ngrohje) (T-T): (-20) - (-15) °C<br>Teknologjia: Inverter<br>Klasa energjisë: A++/A+<br>Gas Ekologjik R32A<br>LED Display<br>Niveli i zhurmës: 35 - 45 dB<br>Garancioni 36 muaj | copë     | 3     | 700,00 €       | 2.100,00 €        |
| 3  | Material I imet montimi   | paushall | 1     | 50,00 €        | 50,00 €           |
| 4  | Puna e dorës  | paushall | 1     | 50,00 €        | 50,00 €           |
| <b>Totali KLIMATIZIMI FTOHJE DHE NGROHJE</b> |   |          |       | <b>Totali:</b> | <b>4.300,00 €</b> |



**INSTALIMET E TI-së**

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë, blerjen, transportin, montimin, lidhjet, përtokëzimin, sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe lëshimin e atesteve. Në çmim duhet të kalkulohet edhe i tërë materiali i imët lidhës dhe montues.

A. SINJALE DHE INSTALIME PËR RRJETA KOMPJUTERIKE, RRJET ELEKTRIK, INSTALIME MULTIMEDIA, ME FIJE OPTIKE DHE BAKËR DHE SHP;RNDARJA E TYRE

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë, blerjen, transportin, montimin, lidhjet, përtokëzimin, sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe lëshimin e atesteve. Në çmim duhet të kalkulohet edhe i tërë materiali i imët lidhës dhe montues.

| Nr. | SINJALE ME FIJET OPTIKE  | Njësia   | Sasia | Çmimi /njësi   | Shuma             |
|-----|--|----------|-------|----------------|-------------------|
| 1   | Kablllo<br>FTTx-24 Central Tube cable<br>Fiber: Minimum 12 fibers SINGLE MODE  | metër    | 1000  | 0,25 €         | 250,00 €          |
| 2   | Kablllo<br>FTTx-24 Central Tube cable<br>Fiber: Minimum 12 fibers MULTI MODE   | metër    | 1000  | 0,30 €         | 300,00 €          |
| 3   | 24 Port Fiber Optic Patch Panel Pre-loaded with:<br>SC adapters, Minimum 6 colors pigtails and splice tray SM<br>LC adapters, Minimum 6 colors pigtails and splice tray SM<br>SC adapters, Minimum 6 colors pigtails and splice tray MM<br>LC adapters, Minimum 6 colors pigtails and splice tray MM | copë     | 12    | 7,00 €         | 84,00 €           |
| 4   | Fiber Optic Patch Cord LC-LC SM -1m  | copë     | 50    | 2,00 €         | 100,00 €          |
| 5   | Fiber Optic Patch Cord SC-SC SM -1m  | copë     | 50    | 2,00 €         | 100,00 €          |
| 6   | Fiber Optic Patch Cord LC-LC MM -1m  | copë     | 50    | 2,00 €         | 100,00 €          |
| 7   | Fiber Optic Patch Cord SC-SC MM -1m  | copë     | 50    | 2,00 €         | 100,00 €          |
| 8   | Fiber Optic Patch Cord LC-LC SM -3m  | copë     | 30    | 2,50 €         | 75,00 €           |
| 9   | Fiber Optic Patch Cord SC-SC SM -3m  | copë     | 30    | 2,50 €         | 75,00 €           |
| 10  | Fiber Optic Patch Cord LC-LC MM -3m  | copë     | 30    | 2,50 €         | 75,00 €           |
| 11  | Fiber Optic Patch Cord SC-SC MM -3m  | copë     | 30    | 2,50 €         | 75,00 €           |
| 12  | Fiber Optic Patch Cord LC-LC SM -10m   | copë     | 20    | 2,00 €         | 40,00 €           |
| 13  | Fiber Optic Patch Cord SC-SC SM -10m   | copë     | 20    | 2,00 €         | 40,00 €           |
| 14  | Fiber Optic Patch Cord LC-LC MM -10m   | copë     | 20    | 2,00 €         | 40,00 €           |
| 15  | Fiber Optic Patch Cord SC-SC MM -10m   | copë     | 20    | 2,00 €         | 40,00 €           |
| 16  | Puna e dorës   | paushall | 1     | 10,00 €        | 10,00 €           |
| 17  | Material i imet montimi  | paushall | 1     | 10,00 €        | 10,00 €           |
|     |  |          |       | <b>Totali:</b> | <b>1.514,00 €</b> |

| Nr. | SINJALE PREJ BAKRI | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi | Shuma |
|-----|--------------------|--------|-------|--------------|-------|
|-----|--------------------|--------|-------|--------------|-------|





|   |   |          |      |                |                   |
|---|---|----------|------|----------------|-------------------|
| 1 | Sigurimi porosia dhe montimi i kabllove për sinjale të TI-së në të gjitha hapësirat e ndërtesës model CAT7 SFTP<br>Kabloja është projektuar për të ofruar performancën që kërkohet për të mbështetur aplikacionet me shpejtësi jashtëzakonisht të lartë, duke përfshirë Ethernet 10 Gigabit.<br>Kablo aplikohet në instalimet Primare (Kampus), Sekondare (Vertikalisht), Terciare(Horizontalisht) IOBase-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2.5GBase-T; 5GBase-T; IOGBase-T IEEE 802.5: 16 MB*, ISDN; EDDI; ATM; CATV; PoE/PoE+/4PPOE<br>Përques bakër i zhveshur, i ngurtë, Numri i përgjithshëm i perquesve të izoluar 8,te perdredhur në 4 qifte<br>Mbrojtje individuale në qift, Leter alumini, që Ofron mbulim 100%.<br>Mbrojtja e përgjithshme gershetë e konservuar me baker | metër    | 5000 | 0,15 €         | 750,00 €          |
| 2 | Sigurimi porosia dhe montimi MODULE PËR PATCH PANEL DHE PRIZË<br>Brand name / RJ45, kategoria 6A minimum<br>Për montim në Patch panel, dhe për montim në priza,<br>Nuk nevojiten vegla speciale Për montim (mjaftueshëm janë veglat esenciale Për kabllime  | copë     | 400  | 0,35 €         | 140,00 €          |
| 3 | Sigurimi porosia dhe montimi Mbajtëse për modulet në kanale modulare dhe/ose priza modulare   | copë     | 800  | 0,30 €         | 240,00 €          |
| 4 | Sigurimi porosia dhe montimi KANALE ALUMINI 7X10 cm<br>Madhësia 95 x 70 mm<br>Pjesa e hapjes 45 mm<br>Materiali Alumin<br>Brand name<br>për instalimet elektrike, TI dhe multimedia   | metër    | 100  | 1,00 €         | 100,00 €          |
| 5 | Sigurimi porosia dhe montimi KANALE PVC 4X3 cm<br>Name Madhësia 40 x 30 mm<br>Pjesa e hapjes 40 mm<br>Materiali PVC<br>Brand name<br>për instalimet elektrike, TI dhe multimedia  | metër    | 300  | 0,50 €         | 150,00 €          |
| 6 | Sigurimi porosia dhe montimi KANALE METAL 7X10 cm<br>Madhësia 100 x 70 mm<br>Trashësia min 1 mm<br>Materiali Metal<br>Brand name<br>për instalimet elektrike, TI dhe multimedia   | metër    | 80   | 2,00 €         | 160,00 €          |
| 7 | Puna e dorës  | paushall | 1    | 10,00 €        | 10,00 €           |
| 8 | Material i imet montimi   | paushall | 1    | 10,00 €        | 10,00 €           |
|   |   |          |      | <b>Totali:</b> | <b>1.560,00 €</b> |

| Nr. | SINJALE MULTIMEDIA  | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi | Shuma   |
|-----|---|--------|-------|--------------|---------|
| 1   | Sigurimi porosia dhe montimi i kabllove për sinjale multimedia HDMI me gjatësi 10 m | copë   | 30    | 1,50 €       | 45,00 € |

|   |   |          |     |                |                 |
|---|---|----------|-----|----------------|-----------------|
| 2 | Sigurimi porosia dhe montimi i kabllave për sinjale multimedia HDMI -HDMI me gjatësi 15 m   | copë     | 5   | 2,00 €         | 10,00 €         |
| 3 | Sigurimi porosia dhe montimi i kabllave për sinjale multimedia HDMI -HDMI me gjatësi 2 m  | copë     | 70  | 1,00 €         | 70,00 €         |
| 4 | Sigurimi porosia dhe montimi i BASHKUESIT-MUF/ PRIZË modulare për instalim prizë/kanale alumini për sinjale multimedia HDMI -HDMI | copë     | 100 | 1,00 €         | 100,00 €        |
| 5 | Puna e dorës  | paushall | 1   | 10,00 €        | 10,00 €         |
| 6 | Material i imet montimi   | paushall | 1   | 10,00 €        | 10,00 €         |
|   |   |          |     | <b>Totali:</b> | <b>245,00 €</b> |

| Nr. | Sinjale dhe furnizime elektrike dhe shpërndarja e tyre | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi | Shuma |
|-----|--|--------|-------|--------------|-------|
|-----|--|--------|-------|--------------|-------|

|   |  |       |     |        |          |
|---|--|-------|-----|--------|----------|
| 1 | Furnizim dhe montim me kablllo për energji elektrike H05VV-F 3X0.75MM <sup>2</sup> 0.3/0.5kV për furnizim me rrymë të projektorit me gjatësi mesatare 15 m. Për punimin që kontrollohet nga tavolina e punës. Këto qarqe duhet te barten deri ne kuadrin KSHN për pajisjet e TI-së, i cili gjendet në afërsi të nyjes së TI-së, Në çmim duhet të kalkulohen demolimet, meremetimet pas shtrirjes se kabllave ( kthimi ne gjendjen ekzistuese), si dhe paisjet e nevojshëme për funksionalizimin e projektorit.               | metër | 100 | 0,50 € | 50,00 €  |
| 2 | Furnizim dhe montim me kablllo për energji elektrike H05VV-F 3X2.5MM <sup>2</sup> 0.3/0.5kV për furnizim me rrymë të tavolinën e punës me gjatësi mesatare 20 m. Për punimin që kontrollohet nga tavolina e punës. Këto qarqe duhet te barten deri ne kuadrin KSHN, i cili gjendet në kat, Në çmim duhet të kalkulohen demolimet, meremetimet pas shtrirjes se kabllave ( kthimi ne gjendjen ekzistuese), si dhe paisjet e nevojshëme për funksionalizimin e projektorit   | metër | 500 | 0,30 € | 150,00 € |
| 3 | Furnizim dhe montim me kablllo për energji elektrike H05VV-F 5X2.5MM <sup>2</sup> 0.3/0.5kV për furnizim me rrymë të njësisë së përbashkët të TI-së me gjatësi mesatare 60 m. Këto qarqe duhet te barten deri ne kuadrin KSHN për pajisjet e TI-së, i cili gjendet në afërsi të nyjes kryesore të TI-së e cila është e lidhur me UPS qendror. Në çmim duhet të kalkulohen demolimet, meremetimet pas shtrirjes se kabllave ( kthimi ne gjendjen ekzistuese), si dhe paisjet e nevojshëme për funksionalizimin e projektorit. | metër | 360 | 0,40 € | 144,00 € |
| 4 | Furnizim dhe montim kablllo për energji elektrike H05VV-F 5X10MM <sup>2</sup> 0.3/0.5kV për furnizim me rrymë të njësisë qendrore të TI-së me gjatësi mesatare 50 m për furnizim të UPS-it qendror   | metër | 50  | 0,40 € | 20,00 €  |
| 5 | Furnizim me kablllo për energji elektrike H05VV-F 5X10MM <sup>2</sup> 0.3/0.5kV për furnizim me rrymë të njësisë qendrore të TI-së me gjatësi mesatare 50 m për furnizim të sistemit të klimatizimit dhe ventillimit të njësisë qendrore të TI-së  | metër | 50  | 0,50 € | 25,00 €  |
| 6 | Gyp i brinjezuar Ø63 mm  | metër | 100 | 0,30 € | 30,00 €  |
| 7 | Gyp i brinjezuar Ø32 mm  | metër | 200 | 0,20 € | 40,00 €  |





|    |  |          |    |                |                 |
|----|--|----------|----|----------------|-----------------|
| 8  | Kuti dhe kornizë mbajtëse e kornizës 3 modulare                            | copë     | 40 | 1,00 €         | 40,00 €         |
| 9  | Korniza dekorative tre modulare ( ngjyra të përshtatet vendit të montimit) | copë     | 40 | 1,00 €         | 40,00 €         |
| 10 | Puna e dorës   | paushall | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
| 11 | Material I imet montimi  | paushall | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
|    |  |          |    | <b>Totali:</b> | <b>559,00 €</b> |

|   |   |          |    |                |                 |
|---|---|----------|----|----------------|-----------------|
| 1 | Nderpreres modular i thjeshte 16/250V sipas standardit EN-60669-1 për vendosje në kanal Alumini për vidhojen e përçuesve 0,75 deri 2,5 mm <sup>2</sup> .  | copë     | 20 | 3,00 €         | 60,00 €         |
| 2 | Priza modulare 2P-PE, 16A, 250V~, Leg.74131 apo te ngjashme. Për vendosje në kanal Alumini për vidhojen e përçuesve 1,5 deri 2,5 mm <sup>2</sup> .  | copë     | 20 | 3,50 €         | 70,00 €         |
| 3 | Priza te thjeshta me kontakte mbrojtëse (Schucko Priza) pa kornzë dekorative për vendosje mbi mur, 16A/250V sipas standardit EN-60884-1,CEE7 për montim mbi mur ,me vidhosje ppër përçuesit 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> e cila mund të kombinohet me priza tjera dhe ndërprerës. | copë     | 10 | 3,50 €         | 35,00 €         |
| 4 | Puna e dorës  | copë     | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
| 5 | Material I imet montimi   | paushall | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
|   |   |          |    | <b>Totali:</b> | <b>185,00 €</b> |

|    |   |          |    |                |                 |
|----|---|----------|----|----------------|-----------------|
| 1  | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K-UPS) nga PVC me veti vetëshuarse i cili ka mundësi të vendosjës se 52 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë     | 7  | 10,00 €        | 70,00 €         |
| 2  | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=25A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40   | copë     | 7  | 5,00 €         | 35,00 €         |
| 3  | Siguresave automatike njëpolare ,B6A, 230/400V,   | copë     | 20 | 3,00 €         | 60,00 €         |
| 4  | Siguresave automatike njëpolare ,B10A, 230/400V,  | copë     | 40 | 2,50 €         | 100,00 €        |
| 5  | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W  | copë     | 7  | 4,00 €         | 28,00 €         |
| 6  | zbarra nulare   | copë     | 7  | 3,00 €         | 21,00 €         |
| 7  | zbarar për tokëzim  | copë     | 7  | 3,00 €         | 21,00 €         |
| 8  | Pajisje lidhëse gjatësia 1m   | copë     | 7  | 3,00 €         | 21,00 €         |
| 9  | Lidhëse hyrëse rendore 0,6 mm <sup>2</sup>  | copë     | 35 | 1,00 €         | 35,00 €         |
| 10 | Puna e dorës  | paushall | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
| 11 | Material I imet montimi   | paushall | 1  | 10,00 €        | 10,00 €         |
|    |   |          |    | <b>Totali:</b> | <b>411,00 €</b> |


|   |   |      |    |         |         |
|---|---|------|----|---------|---------|
| 1 | Sigurimi porosia dhe montimi i kuadrit shpërndarës të perdhesës (K-UPS) nga PVC me veti vetëshuarse i cili ka mundësi të vendosjës se 52 moduleve me gjerësi 18 mm. | copë | 2  | 10,00 € | 20,00 € |
| 2 | Stakuesit diferencial te tipit "EFI-4"<br>In=63A;Ian=0,3A;Un=400V;4P;IP40   | copë | 2  | 8,00 €  | 16,00 € |
| 3 | Siguresave automatike njëpolare ,B16A, 230/400V,  | copë | 24 | 2,50 €  | 60,00 € |
| 4 | Siguresave automatike njëpolare ,B25A, 230/400V,  | copë | 24 | 2,50 €  | 60,00 € |
| 5 | Indikator trefazor modular me dritë të kuqe 0.5W  | copë | 2  | 3,00 €  | 6,00 €  |
| 6 | zbarra nulare   | copë | 2  | 4,00 €  | 8,00 €  |
| 7 | zbarar për tokëzim  | copë | 2  | 4,00 €  | 8,00 €  |
| 8 | Pajisje lidhëse gjatësia 1m   | copë | 2  | 4,00 €  | 8,00 €  |
| 9 | Lidhëse hyrëse rendore 1 cmm <sup>2</sup>   | copë | 10 | 2,00 €  | 20,00 € |



|    |                         |          |   |                |                 |
|----|-------------------------|----------|---|----------------|-----------------|
| 10 | Puna e dorës            | paushall | 1 | 10,00 €        | 10,00 €         |
| 11 | Material l imet montimi | paushall | 1 | 10,00 €        | 10,00 €         |
|    |                         |          |   | <b>Totali:</b> | <b>226,00 €</b> |

## B Pajisje për rrjet

|   |  |          |    |         |         |
|---|--|----------|----|---------|---------|
| 1 | Expand your network: 24 Gigabit port (10/100/1000 Mbps) RJ45 LAN ports and 4 Gigabit SFP ports<br>Management and control: WebGUI, CLI (console port, telnet, SSH), SNMP, RMON and Dual Image provide powerful management capabilities<br>Rack mountable: rack mounting kits are included<br>Advanced Functions: Static Routing, IP Mac Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defense, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, Advanced QoS, IPv6 Support  | copë     | 8  | 8,00 €  | 64,00 € |
| 2 | Bi-Directional SFP Module Single mode single fiber LC connector interface  | copë     | 32 | 2,50 €  | 80,00 € |
| 3 | 16x Full 10GE SFP+ Slots: Lightning-fast full 10 Gbps SFP+ slots provide high-bandwidth aggregation connectivity and non-blocking 320 Gbps switching capacity.<br>Abundant L2 and L2+ Features: Supports a complete lineup of L2 and L2+ features including Static Routing, enterprise-level QoS, IGMP Snooping, and more.<br>Robust Security Strategies: Helps protect LAN area investment with integrated IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, 802.1X Authentication, and more.<br>Two power supplies backing each other up make it an ideal choice for reliable networking architecture.<br>Management: Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual Image bring powerful management capabilities | copë     | 2  | 8,00 €  | 16,00 € |
| 3 | 16x Full 10GE SFP+ Slots: Lightning-fast full 10 Gbps SFP+ slots provide high-bandwidth aggregation connectivity and non-blocking 320 Gbps switching capacity.<br>Abundant L2 and L2+ Features: Supports a complete lineup of L2 and L2+ features including Static Routing, enterprise-level QoS, IGMP Snooping, and more.<br>Robust Security Strategies: Helps protect LAN area investment with integrated IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, 802.1X Authentication, and more.<br>Two power supplies backing each other up make it an ideal choice for reliable networking architecture.<br>Management: Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual Image bring powerful management              | copë     | 2  | 8,00 €  | 16,00 € |
| 4 | FTTH Fusion Splicer full set<br>Fusion splicer is used for joining two optical fibers end-to-end using heat, to fuse the two fibers together in such a way that light passing through the fibers is not scattered or reflected back by the splice.<br>FTTH Fusion Splicer Box & tools (cable Striper, cutter, VFL tester, alcohol dispences cleaning tools etc...)   | copë     | 1  | 10,00 € | 10,00 € |
| 5 | Puna e dorës   | paushall | 1  | 10,00 € | 10,00 € |

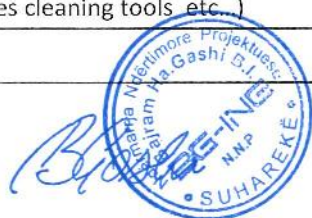

|                                  |                         |          |   |                |                   |
|----------------------------------|-------------------------|----------|---|----------------|-------------------|
| 6                                | Material I imet montimi | paushall | 1 | 10,00 €        | 10,00 €           |
|                                  |                         |          |   | <b>Totali:</b> | <b>206,00 €</b>   |
| <b>Totali INSTALIMET E TI-së</b> |                         |          |   | <b>Totali:</b> | <b>4.906,00 €</b> |





**MBROJTJA NGA ZJARRI**

| Nr. | INSTALIMI I LAJMRUESVE TË ZJARRIT  | Njësia | Sasia | Çmimi /njësi   | Shuma           |
|-----|--|--------|-------|----------------|-----------------|
| 1   | Furnizimi dhe montimi, Central i alarmit të zjarrit adresimi qe perkrah protokolet EN 54 ,XP95 me dy unaza (Centrali duhet te montohet në përdhshë, në vendin sipas paraqitjes grafike)  | copë   | 1     | 40,00 €        | 40,00 €         |
| 2   | panlea perseritës  | copë   | 4     | 8,00 €         | 32,00 €         |
| 3   | Kablli zjarrëdurues IY(ST)Y, 2X0.8mm <sup>2</sup> shtrihet ne pllake dhe mure gjate betonimit ne gypa PVC Ø 13 dhe 16 mm dhe mbi mbi dysheme në kanale PVC60x40x2000 para nivelizimit. Ne çmim te parashifen: gypat, kabllot, kutijat shperndarese si dhe materiali tjetet i imte. Gjatesia mesatare për qark.12m. | copë   | 42    | 0,75 €         | 31,50 €         |
| 4   | Kablli zjarrëdurues IY(ST)Y, 2X1,5mm <sup>2</sup> shtrihet në pllake dhe mure gjate betonimit ne gypa PVC Ø 13 dhe 16 mm dhe mbi mbi dysheme në kanale PVC60x40x2000 para nivelizimit. Ne çmim te parashifen: gypat, kabllot, kutijat shperndarese si dhe materiali tjetet i imte. Gjatesia mesatare për qark.18m. | copë   | 3     | 7,00 €         | 21,00 €         |
| 5   | Furnizimi dhe montimi, sirene e jashtësme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës   | copë   | 3     | 15,00 €        | 45,00 €         |
| 6   | Furnizimi dhe montimi, sirene e brendshme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës   | copë   | 3     | 10,00 €        | 30,00 €         |
| 7   | Furnizimi dhe montimi, detektor optik i tymit me bazë,adresibil.   | copë   | 29    | 8,00 €         | 232,00 €        |
| 8   | Furnizimi dhe montimi, detektor optik i temperaturës me bazë, adresimi.  | copë   | 3     | 10,00 €        | 30,00 €         |
| 9   | Furnizimi dhe montimi, taster manual për aktivizim të dhunshëm të alarmit (pikë thirrëse)  | copë   | 10    | 10,00 €        | 100,00 €        |
|     |  |        |       | <b>Totali:</b> | <b>561,50 €</b> |

| E11 | INSTALIMI I SISTEMIT TË ANTENËS  |      |    |                |                |
|-----|--|------|----|----------------|----------------|
| 1   | Kablllo kooaksiale RG 6A/U (RG59) me gjatësi mesatare për një qark 35 m. | copë | 1  | 15,00 €        | 15,00 €        |
| 2   | Kablllo kooaksiale RG 11A/U .  | m    | 25 | 0,75 €         | 18,75 €        |
| 3   | Kutia shpërndarëse 60x80 mm për montim në mur                            | copë | 1  | 15,00 €        | 15,00 €        |
| 4   | Paisje per perforcim dhe shperndarje te TV-sinialit, komplet             | copë | 1  | 15,00 €        | 15,00 €        |
|     |  |      |    | <b>Totali:</b> | <b>63,75 €</b> |



| Mbrotjtja nga Zjarri |   |          |        |           |               |
|----------------------|---|----------|--------|-----------|---------------|
| No.                  | Pozicioni   | Njesija  | Sasija | € / Njesi | € / Sasi      |
| Z                    | <b>Punimet e dheut dhe mbushjet</b>   |          |        |           |               |
| Z 1                  | Punimet përgaditore ndërtimore për Furnizim, Instalim dhe vurje në punë të instalimeve dhe shenjëzimeve kundër zjarrit.   | paushall | 1      | 20,00     | 20,00         |
| Z 2                  | Fabrikimi, vendosja dhe vurja në punë e shenjëzimeve "EXIT", "DALJE", "SHKALLËT", "DERA". "Ashensori", "Qasja për Hendikap", përfshi dhe lidhjen me kablo elektrik 3x1.5mm, nga kutija më e afërt (L mes.=20m). | copë     | 20     | 7,00      | 140,00        |
| Z 3                  | Furnizimi dhe vendosja në gjendje pune e aparateve kundër zjarrit "S6"  | copë     | 10     | 15,00     | 150,00        |
| Z 4                  | Furnizimi dhe vendosja ne gjendje pune e aparateve kundër zjarrit "S9"  | copë     | 10     | 10,00     | 100,00        |
| Z 5                  | Furnizimi dhe vendosja ne gjendje pune e aparateve kundër zjarrit me - GAS - 5 Kg,  | copë     | 3      | 10,00     | 30,00         |
| Z 6                  | Furnizimi dhe vendosja ne gjendje pune e aparateve kundër zjarrit me GAS - 10Kg   | copë     | 2      | 10,00     | 20,00         |
| Z 7                  | Testimi, dhe sigurimi i funksionimit të paisjeve kundër zjarrit.  | paushall | 1      | 20,00     | 20,00         |
| <b>Total :</b>       |   |          |        |           | <b>480,00</b> |

| <b>REKAPITULIM</b>                       |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>INSTALIMI I LAJMRUESVE TË ZJARRIT</b> |  | <b>561,50 €</b>   |
| <b>INSTALIMI I SISTEMIT TË ANTENËS</b>   |  | <b>63,75 €</b>    |
| <b>Mbrotjtja nga Zjarri</b>              |  | <b>480,00</b>     |
| <b>TOTALI</b>                            |  | <b>1.105,25 €</b> |





**Parmasa për Renovim e përdhës në Objektin e Fakultetit Filologjikë- Prizren ( HAPESIRAT E BRENDESHME TE OBJEKTIT)**

**A0 Punimet Pregaditore**

|     |  |         |   |        |           |        |
|-----|--|---------|---|--------|-----------|--------|
| A01 | Masat mbrojtëse dhe përcjellëse për mbrojtjen e ambientit rrethues. Janë masat preventive dhe aksionet në funksion të ruajtjes së ambientit rrethues në lokacion (Hapësirat e brendshme, gjelbrimin e lartë, gjelbrimin e ulët, infrastrukturën mikro dhe makro urbane, personelin, etj). Pos nëse nga organi mbikqyrës nuk kërkohet ndryshe në funksion të realizimit të projektit. | komplet | 1 | 400,00 | 400,00    |        |
|     |  |         |   |        | €/Pos A0: | 400,00 |

| Nr.                             | Pershkrimi I punimeve   | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi |
|---------------------------------|---|----------------|--------|---------|--------|
| <b>AD0 Punimet e demolimeve</b> |   |                |        |         |        |
| AD01                            | Demolimi dhe pastrimi I objektit nga inventari dhe mobilet levizëse dhe fikse (përfshi dallapet fiks) në Përdhës. Materialet e demoluara të largohen nga objekti dhe të deponohen në vend tjetër brenda lokacionit të Kampusit apo në ndonjë lokacion tjetër brenda qytetit të Prizrenit (nëse nga organi mbikqyrës nuk kërkohet ndryshe).                    | komplet        | 1      | 650,00  | 650,00 |
| AD02                            | Demolimi dhe pastrimi i Katit përdhës nga përmbajtjet ekzistuese - inventari dhe paisje mobile dhe fikse (pos paisjeve ekzistuese ). Materialet e demoluara të largohen nga objekti dhe të deponohen në vend tjetër brenda lokacionit të Kampusit apo në ndonjë lokacion tjetër brenda qytetit të Prizrenit (nëse nga organi mbikqyrës nuk kërkohet ndryshe). | komplet        | 1      | 600,00  | 600,00 |
| AD03                            | Demolimi dhe largimi I dyerve egzistuese deri në deponin sanitare - të gjitha dimensionet (nëse nga organi mbikqyrës nuk kërkohet ndryshe).   | Copë           | 25     | 25,00   | 625,00 |
| AD04                            | Demolimi dhe largimi I dritareve egzistuese deri në deponin sanitare - të gjitha dimensionet (nëse nga organi mbikqyrës nuk kërkohet ndryshe). Verejtje: dritaret egzistuese jan nga frofilet metalik, dhe te ankeruara ne shtylla dhe traje betoni. Kujdes maksimal gjetë demilimit.   | Copë           | 36     | 25,00   | 900,00 |
| AD05                            | Demolimi dhe largimi I ormanave egzistuese në hollet e objektit deri në deponin sanitare - të gjitha dimensionet (nëse nga organi mbikqyrës nuk kërkohet ndryshe).  | Copë           | 30     | 15,00   | 450,00 |
| AD06                            | Demolimi dhe largimi I rretave egzistuese të sigurisë - rretave metalike (Të gjitha dimensionet), (nëse nga organi mbikqyrës nuk kërkohet ndryshe).   | Copë           | 18     | 15,00   | 270,00 |
| AD07                            | Pastrimi gjeneral dhe largimi I të gjitha mbetjeve në tavanin egzistues të objektit (nën mbulesën egzistuese), pa dëmtuar konstruksionin dhe shtresat egzistuese te termoizolimit. Materialet e demoluara te largohen ne deponin sanitare.  | m <sup>2</sup> | 1296   | 0,60    | 777,60 |



|      |   |                |      |           |          |
|------|---|----------------|------|-----------|----------|
| AD08 | Demolimi dhe largimi I dyshemes egzistuese, përfshi hapësirat e brenshme dhe të jashtme, koridoret, dhe të gjitha kthinat në objekt. Gjatë demolimit nuk guxon të demtohet konstruksioni mbajtës. Materialet e demoluara të largohen në deponin sanitare. | m <sup>2</sup> | 1296 | 0,60      | 777,60   |
| AD09 | Demolimi dhe largimi I pllafonit egzistues deri në strukturën konstruktive (suvatim, kallam, pllaka avramenko etj.). Gjatë demolimit nuk guxon të demtohet konstruksioni mbajtës. Materialet e demoluara të largohen në deponin sanitare.                 | m <sup>2</sup> | 1296 | 0,60      | 777,60   |
| AD10 | Demolimi dhe largimi I rrjetit egzistues elektrik dhe rrymave të dobëta. Gjatë demolimit nuk guxon të demtohet konstruksioni mbajtës. Materialet e demoluara të largohen në deponin sanitare.   | komplet        | 1    | 600,00    | 600,00   |
| AD11 | Demolimi dhe largimi I murve ndarës nga blloqe, Gjatë demolimit nuk guxon të demtohet konstruksioni mbajtës. Materialet e demoluara të largohen në deponin sanitare.  | m <sup>2</sup> | 144  | 6,00      | 864,00   |
| AD12 | Demolimi dhe largimi gryerja e murve deri në blloqe pastrimi heqja e ngjyrës, gletit dhe suvatimit egzistues deri në shtesën e bllokut.   | m <sup>2</sup> | 4805 | 0,40      | 1.922,00 |
|      |   |                |      | €/Pos AD: | 9.213,80 |

| Nr. | Përshkrimi I punimeve  | Njesija        | Sasija | €/njesi   | €/Sasi   |
|-----|--|----------------|--------|-----------|----------|
| PM  | <b>Punimet e muratimeve</b>  |                |        |           |          |
| PM1 | Furnizim, Montim dhe Punim i murit me pllaka gipsi (2x12,5mm), d=12cm - water and fire proof. Përfshi: shtresën izoluese "Sandwich" nga leshi I gurit d=70mm me dy PVC shtresa, me peshën 120Kg/m <sup>3</sup> + konstruksionin metalik - KNAUF + Patenimin sipërfaqësor me rrjetim dhe ngjitës d=2mm + profilet perimetrike të vijave takuese me muret egzistuese 'Knauf'. Pllakat gip do të përdoren në pllafonate klasëve dhe në mure në hapësirat ku largohen ormanat ekzistues dhe në mure të disa zyre në fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e shkencave kompjuterike. | m <sup>2</sup> | 450    | 12,00     | 5.400,00 |
|     |  |                |        | €/Pos PM: | 5.400,00 |





| Nr. | Pershkrimi I punimeve  | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi    |
|-----|--|----------------|--------|---------|-----------|
| PP  | Punimet e dyshemesë  |                |        |         |           |
| PP1 | Furnizim, Montim dhe Punimi materialit dhe punimi I shtresës lidhëse nga betoni (d=mes. 60mm) - shtresa lidhëse për pllakat e granitit natyrel në shkallët e brendshme.  | m <sup>2</sup> | 144    | 6,00    | 864,00    |
| PP2 | Furnizim, Montim dhe Punimi materialit dhe punimi I hidroizolimit sipëfaqësor me Kondor 4mm-foli alumini nën shtresën e Estrihut.  | m <sup>2</sup> | 1296   | 2,00    | 2.592,00  |
| PP3 | Furnizim, Montim dhe Punimi materialit dhe punimi I shtresës së Hidroizolimit me material Dy Koponetësh si lyrje të ftohtë nën shtresën e përpunimit Final ( nën pllaka Keramike apo nën dyshemen e gomes)   | m <sup>2</sup> | 120    | 4,00    | 480,00    |
| PP4 | Furnizimi, Montimi dhe punimi I dyshemesë me Granit natyral d=20mm ( I Llustruar) duke llogaritur edhe shkallet e brendshme dhe Hyrja para objektit me shekele, ballore dhe ansore duke përfshirë ngjitjen me shtrese betoni materialin lidhes ankorimet, përpunimet kendore dhe sipërfaqësore mos rreqitje sokllen h=15mm.  | m <sup>2</sup> | 270    | 24,00   | 6.480,00  |
| PP5 | Furnizim, Montim dhe Punimi dhe punimi I dyshemes me pllaka keramike, d=60x120cm dhe me trashësi 1.2mm , përfshi ngjitësin, fugmasën dhe fugimet, pllakat duhen të jenë të klasit të parë dhe pa shkëlqim Në llogari të merret edhe punimi sokllës h=15cm. Modeli, ngjyra dhe dizajni sipas inst. të inxhinjerit mbikqyrës.  | m <sup>2</sup> | 570    | 24,00   | 13.680,00 |
| PP6 | Furnizimi dhe montimi i PVC GRABO Fresh Akustike d=3.2mm Standart Fresh është një fletë kompakte heterogjene Acoustic Neo, i cili është një mbulesë dyshemeje heterogjene me fletë vinili me bazë shkume, siguron ekuilibër ideal midis rehatisë dhe qëndrueshmërisë së këmbës. Acoustic Neo preferohet, si për objete edukimi, kujdesin shëndetësor dhe zonat e tjera të aplikimit publik. Është në dispozicion në ngjyrat më të njohura të Diamond Standart Fresh. parket vinyl i zhvilluar për fusha komerciale. Qëndrueshmëria jashtëzakonisht e mirë dimensionale sigurohet nga përforsimi i fibrave të xhamit. Diamond Standart Fresh, i disponueshëm në 2 dhe 4 m.<br>-Standardi BS EN 14041<br>-Standardi BS EN 685<br>-Jetëgjatësia: 10 vjet<br>-Rezistenca në rëshqitje (Ramp Test):<br>-Rezistenca ndaj ujit: Po<br>-Rezistenca ndaj zjarrit: BS EN 13501<br>-Mirëmbajtja: E moderuar, sipas specifikacioneve të prodhuesit<br>-Rezistenca ndaj ndikimit elektrostatik: Po, Standardi BS EN 14041<br>-Qëndrueshmëria ndaj ngrohjes në dysheme: Po<br>-Rezistenca ndaj kemikaleve:<br>-Rezistenca ndaj nxehtësisë: | m <sup>2</sup> | 720    | 18,00   | 12.960,00 |



|      |   |                |     |           |           |
|------|---|----------------|-----|-----------|-----------|
| PP7  | Furnizimi, transporti i materialit dhe punimi i llajsnave të gomës nga goma e vullkanizuar (Thermoset Vulcanized Rubber, TS) me lartësi h=10cm dhe trashësi t=1cm. Në çmim duhet të parashihet edhe ngjitesia dhe elementet tjera për funksionalizimin korrekt të këtij pozicioni. Llajset duhet të vendosen me kujdes, ku duhet kushtuar rëndësi nivelizimit të tyre, të mos valëzohen si dhe në kënde të ekzekutohen pastër. Vërejtje: Duhet të bëhet kujdes që gjatë vendosjes së llajsnave të mos dëmtohet dhe ndotet muri. Në rast të dëmtimit dhe ndotjes muri duhet të pastrohet dhe sanohet | m <sup>1</sup> | 385 | 4,00      | 1.540,00  |
| PP8  | Furnizimi i materialit dhe punimi i dyshemes në Zyre me laminat të presuar të prodhuesit EGER ose të ngjashme d=8mm. Në çmim të llogariten edhe llajset adekuate në perimetrin e mureve. Ngjyra caktohet nga Organi mbikqyrës   | m <sup>2</sup> | 385 | 16,00     | 6.160,00  |
| PP9  | Furnizim dhe Montim me Perde rrotullues cilindrike të Kualitetit të lartë ngjyra caktohet nga organi mbikqyrës. Ngjyra caktohet nga Organi mbikqyrës  | m <sup>2</sup> | 350 | 18,50     | 6.475,00  |
| PP10 | Furnizim dhe Montim me Perde me perde Jalozzin metalik për zyre ngjyre antracid.  | m <sup>2</sup> | 250 | 18,50     | 4.625,00  |
| PP11 | Furnizim, Montim dhe Punimi i parapredave të dritareve me pllaka graniti d= 30mm, me gjerësi 35-38cm, dhe gjatësi 157-160cm, variojnë dimezionet, përfshihet përpunimet dhe ngjitjen.   | m/L            | 126 | 18,50     | 2.331,00  |
| PP12 | Furnizim, Montim dhe Punimi i pragjeve të dyerve me pllaka graniti d=30mm, me gjerësi 21cm dhe gjatësi 97-100cm përfshi përpunimet dhe ngjitjen.  | m/L            | 38  | 15,00     | 570,00    |
|      |   |                |     | €/Pos PP: | 58.757,00 |

| Nr.   | Pershkrimi i punimeve   | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi   |
|---|---|----------------|--------|---------|----------|
| <b>PFM Përpunimi final i mureve në brendi</b> |   |                |        |         |          |
| PFM1  | Furnizim, demolimi dhe largimi deri në deponi e suvatimit të vjetër ku verëhen plasaritje dhe shtresa të pa qëndrueshme.  | m <sup>2</sup> | 2200   | 0,45    | 990,00   |
| PFM2  | Furnizim, Montim dhe Punimi i materialit dhe ngjyrosja e mureve me fluid - ngjitës (bazë lidhëse-brton konta) në brendi në zonat ku punohet suvatim dhe patenim sipërfaqësor.   | m <sup>2</sup> | 3277   | 1,40    | 4.587,80 |
| PFM3  | Furnizim, Montim dhe Punimi i materialit dhe vendosja në vend të rrjetës lidhëse PVC së bashku me ngjitës dhe ankorime metalike në zonat e lidhjeve në mes të strukturave të forta me moshë jo të njëjta: Vërejtje rrjeta nga pvc iper në sipërfaqet e punuara. | m <sup>2</sup> | 3700   | 1,40    | 5.180,00 |
| PFM4  | Furnizim, Montim dhe Punimi i materialit dhe suvatimi masiv i sipërfaqeve të murit me llaq të vazhduar (6:3:1), në trashësi mes. 2cm, duke përdoruar rrjetime shtresore (së paku një) - suvatim për nivelizim dhe formim gjeometrik në zonat me deformime.      | m <sup>2</sup> | 2200   | 1,40    | 3.080,00 |





|       |  |                |      |            |           |
|-------|--|----------------|------|------------|-----------|
| PFM5  | Furnizim, Montim dhe Punimi i materialit dhe suvatimi me "NP75", Përfshi patenimin final sipërfaqësor (total 15mm) apo me tepër duke përdorur rrjetime standarde PVC, këndore metalike dhe aksesoret standard për kompletim lineare dhe sipërfaqësore - nuk goxon të ketë plasaritje pas tharjes.  | m <sup>2</sup> | 3277 | 1,40       | 4.587,80  |
| PFM6  | Furnizim, Montim dhe Punimii materialit dhe vendosja në vend e këndoreve metalike nga lëgura e aluminit me prerje terthore "L" , 45x45X2.2mm, H=265cm (mbrojtëse te këndeve).  | copë           | 174  | 5,00       | 870,00    |
| PFM7  | Furnizim, Montim dhe Punimi i materialit dhe ngjyrosja e mureve me ngjyrë plastike - finale - sipas përzgjedhjes së Organit mbikqyrës në disa tone dhe nuansa sipas pozicioneve.   | m <sup>2</sup> | 3277 | 1,40       | 4.587,80  |
| PFM8  | Furnizim, Montim dhe Punim ngjyrosja e mureve me ngjyrë yndyrore me pigmente te mbyllta (në lartësi nga dyshejmeje 1.3m) - finale në koridore dhe hapsira te ndryshme- sipas përzgjedhjes së projektuesit në disa tone dhe nuansa sipas pozicioneve.   | m <sup>2</sup> | 8080 | 1,40       | 11.312,00 |
| PFM9  | Furnizim, Montim dhe Punim gardhit metalik në shkallët brendshme dhe rampën e hyrjes punim bëhet dhe të bëhet me dy profile horizontale dhe të pjerrat ( 40x40x3.2mm)+ shtylla mbajtës vertikale në çdo 1m me prerje tërthore 50x50x3.2 mm + me dorëz metalike rrëthore 60x60x3.2mm + mbushje e profilit vertikal 20x20x1.2mm, lartësia e gardhit h=100cm. Në kuadër të punimeve hynë edhe ngjyrosja me bazën dhe ngjyrën finale të zezë montimi dhe finalizim për shryëzim. | m/L            | 134  | 18,00      | 2.412,00  |
| PFM9  | Furnizim, Montim dhe Punim me tapeta me dizajne të ndryshme, tapet me trashësi 8mm, tapete ( zyre në Rektorit) duhet të jetë me kualitetin me të lartë dhe montim profesional. Materiali i tapeteave është akreliku i cilësisë së parë, me veti anti-mykotike, anti-bakteriale, anti-fungale, - sipas përzgjedhjes së projektuesit në disa tone dhe nuansa sipas pozicioneve.  | m2             | 116  | 8,00       | 928,00    |
| PFM10 | Furnizim, Montim dhe Punim me tepija ( qilim) ose me dizajne të ndryshme, tepija për ( zyre në Rektorit) duhet të jetë me kualitetin me të lartë me dimensione 2x3m me trashësi 5mm - materiali akrilik 100%, cilësisë së parë, me veti anti-mykotike, anti-bakteriale, sipas përzgjedhjes së projektuesit në disa tone dhe nuansa sipas pozicioneve.  | copë           | 3    | 150,00     | 450,00    |
|       |  |                |      | €/Pos PFM: | 38.985,40 |

| Nr.                                    | Përshkrimi I punimeve  | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi   |
|--|--|----------------|--------|---------|----------|
| <b>PFP Përpunimi final I pllafonit</b> |  |                |        |         |          |
| PFP1                                   | Pastrimi I përgjithshëm sipërfaqësor I pllafonit në brendi nga mbetjet organike dhe inorganike para finalizimit.   | m <sup>2</sup> | 2360   | 0,40    | 944,00   |
| PFP2                                   | Furnizim, Montim dhe Punim me materialit dhe suvatimi struktural I pllafonit me "NP75", d=10-15mm, përfshi bazën e ngjtësit (baza) dhe patenimin sipërfaqësor dhe përpunimet lineare me profile metalike, rrjetime, etj. | m <sup>2</sup> | 857    | 1,40    | 1.199,80 |





|      |   |                |      |            |           |
|------|---|----------------|------|------------|-----------|
| PFP3 | Furnizim, Montim dhe Punimi I pllafonit me pllaka gipsi 1x12.5mm , përfshi konstruksionin mbajtës të sistemit 'Knauf' me varje 0-2.5cm nën trarezat "Avramenko" - pllafoni i Ktit I-rë kuadrër të punimeve të parashifet dhe patenimi sipërfaqësor d=2mm me rrjetim dhe ngjitës. Sistemi mbajtës lidhet për trarezat e meskatit.  | m <sup>2</sup> | 1296 | 1,40       | 1.814,40  |
| PFP4 | Furnizim, Montim dhe Punimi dhe ngjyrosja e pllafonit me policolor, dhe hapsita tjera.  | m <sup>2</sup> | 2360 | 1,40       | 3.304,00  |
| PFP5 | Furnizim, Montim dhe Punimi materialit dhe ngjyrosja e pllafonit me ngjyrë plastike mbi bazën lidhëse (ground-baza).  | m <sup>2</sup> | 1296 | 1,40       | 1.814,40  |
| PFP6 | Sjellja e materialit dhe punimi I pllafonit te varun "Armstrong" 60x60cm, me pllaka gips, perfshi konstruksionin vares dhe mbajtes metalik (Knauf) me aksesoret standard.   | m <sup>2</sup> | 484  | 12,00      | 5.808,00  |
| PFP7 | Furnizimi dhe montim me Fasad Taver- Tino Furnizimi me material, punimi I Taver Tino -Fasada e ventiluar fasadeku përfshihen 3 elemente bazë: materiali i izolimit (lesh guri i presuar me folje mbrojtëse difuzive), konstruksioni mbajtës dhe panelet e jashtme. Në mes të paneleve dhe izolimit është hapësira ventiluese, që i mundëson qarkullimin natyral të ajrit. | m <sup>2</sup> | 72   | 45,00      | 3.240,00  |
| PFP8 | Pastrimi dhe Fugimi i gureve në Fasaden ballore ekzistuese te objektit të Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit Filologjikë   | m <sup>2</sup> | 45   | 10,00      | 450,00    |
|      |   |                |      | €/Pos PFP: | 18.574,60 |

| Nr. | Përshkrimi I punimeve   | Njesija | Sasija | €/njesi | €/Sasi   |
|-----|---|---------|--------|---------|----------|
| PZ  | <b>Punimet e zdrugtharisë,</b>  |         |        |         |          |
| PZ1 | Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dyerve nga PVC- shiber : 'R1'_PVC_120x2x300cm(shiber). Sipas skemes dhe pershkrimit. Profili - PVC Termoprofil, Paneli PVC Termopanel. Mbyllëse Hidraulike, Ngjyra e kaftë.  | Copë    | 4      | 320,00  | 1.280,00 |
| PZ2 | Fabrikimi, sjellja dhe montimi I dyerve - murit nga qelqi: 'H1'_Alomin_300x300cm_dera 2x100/220cm. Sipas skemes dhe pershkrimit. Profili - Alumin Termoprofil, Paneli Alumini Termopanel Qelqi 4+12+4 Termopan, Mbyllëse Hidraulike, Ngjyra antracid.             | Copë    | 2      | 340,00  | 680,00   |
| PZ3 | Fabrikimi, sjellja dhe montimi I dyerve - murit nga qelqi: 'H11'_Alomin_330x300cm_dera fluturuese 2x100/220cm. Sipas skemes dhe pershkrimit. Profili - Alomin Termoprofil, Paneli Alumini Termopanel Qelqi 4+12+4 Termopan, Mbyllëse Hidraulike, Ngjyra antracid. | Copë    | 2      | 340,00  | 680,00   |



|                                 |  |      |    |                     |                  |
|---------------------------------|--|------|----|---------------------|------------------|
| PZ4                             | Fabrikimi, sjellja dhe montimi I murit nga qelqi: 'R2'_alumin_350x300cm_Sporteli 88x120cm (shiber). Sipas skemes dhe pershkrimet. Profili - Alomin Termoprofil, Paneli Alomini Termopanel Qelqi 6+12+6 Termopan, Mbyllese Hidraulike, Ngjyra antracid.                             | Copë | 2  | 350,00              | 700,00           |
| PZ5                             | Fabrikimi, sjellja dhe montimi I murit nga qelqi: 'R2'_alumin_340x300cm_ Dera 90x220. Sipas skemes dhe pershkrimet. Profili - Alomin Termoprofil, Paneli Alomini Termopanel Qelqi 6+12+6 Termopan, Mbyllese Hidraulike, Ngjyra antracid.   | Copë | 2  | 350,00              | 700,00           |
| PZ6                             | Fabrikimi, sjellja dhe montimi I murit nga qelqi: 'R2'_alumin_100x300cm Sipas skemes dhe pershkrimet. Profili - Alomin Termoprofil, Paneli Alomini Termopanel Qelqi 6+12+6 Termopan, Mbyllje statike, Ngjyra antracid.   | Copë | 25 | 220,00              | 5.500,00         |
| PZ7                             | Fabrikimi, sjellja dhe montimi I dyerve: 'D1'_Qelik/Dru_100x212+80cm_korniza mbeshtjellese. Sipas skemes dhe pershkrimet. Korniza Qelik, Kapaku dru I Llamluar dhe I furniruar me hapje 180 shkalle, mbyllje hidraulike, ngjyre druri. Me me hapje nga qelqi me dimeione 25cmx40cm | Copë | 25 | 320,00              | 8.000,00         |
| <b>Punimet e zdrugetharisë,</b> |  |      |    | <b>GJITHSEJ (€)</b> | <b>17.540,00</b> |

| Nr. | Pershkrimi I punimeve  | Njesija | Sasija | €/njesi  | €/Sasi    |
|-----|--|---------|--------|----------|-----------|
| 1   | <p>Tipi: Pa dhomë makinerie (MRL), TRACTION- Panoramike</p> <p>Numri i kateve : 2 Kate</p> <p>Numri i ndalesave :2 ndalesa me dy qasje në ashensorë</p> <p>Numri i hapjeve : 2(P,1, 2,NK) / 2</p> <p>Dimensionet e pusetes ( kafazi ) :SW x SD ( 1800X22200) mm</p> <p>Rruga e ashensorit :12000 mm</p> <p>Aftesia Bartëse:630 kg /8 persona</p> <p>Puseta nën kabinë(pit) dhe Lartësia mbi kabinë ( Head Room ):1200 mm dhe 4000 mm</p> <p>Shpejtesia:1 m/s</p> <p>Lokacioni i dhomes makinerike :Mbrenda katit, dysheme pllafon 4000 mm</p> <p>Dyert e jashtëm : Automatike e plote, Xham me korniza INOX me dimeione 900 x2000mm</p> <p>Makina :MOTOR EKER QS4 7.4KW 20A. 1000Kg. 1.00m/s 240*10*6.5</p> <p>KONTROLLERI:CONTROL PANEL ARCODE 11KW PRE-WIRING</p> <p>INVERTER:ARCODE</p> <p>Litaret:6,5 mm, IWRC, STEEL Core</p> <p>Rregullatori i shpejtesise:DUNATECH STAR Ø210 24V</p> <p>Shinat( binaret) e kunderpeshes:T50X50X5</p> <p>Kunderpesha:Cement + Steel</p> <p>Puashbutonat ne dalje:Wall Monuted DPLW INOX, Dot Matrix Blue</p> <p>Qasje të kontrolluar(Access control ) :100 Kartela</p> | copë    | 1      | 26000,00 | 26.000,00 |





|  |                    |  |           |
|--|--------------------|--|-----------|
| Lloji i ndriqimit:TIP S2000 ose te ngjajshme ( alarmi,ndriçimi emergjent,kartela e qasjes,intercom,ventilator,butonat) |                    |  |           |
| Korniza e kabines  |                    |  |           |
| Kontrollë- pllaka : Simplex,VVVF,Paisja per evakuim-shpetim ( UPS)   |                    |  |           |
| Kabina : Muret – INOX ( Stainles steel), NJERA ANE XHAM  |                    |  |           |
| Dyshemeja:Material Ceramice ose PVC  |                    |  |           |
| Tavani : Laser prerje  |                    |  |           |
| Standardet e prodhimitEuropean Directive 2014/33/EU. EN81-2/50+A3  |                    |  |           |
| DOPPLER ose i ngjajshem  |                    |  |           |
| Sinalizimi:  |                    |  |           |
| PA   | Ashensori elektrik |  | 26.000,00 |

### KAZAZI NGA KONSTRUKSIONI METALIK DHE SENDWICH PANELA

| Nr.  | Përshkrimi  | njesia | sasia | Çmimi njësi | Gjithsej  |
|--|---|--------|-------|-------------|-----------|
| 1  | LLOJI: Konstruksion Metalike  | copë   | 1     | 6000,00     | 6.000,00  |
| 2  | KUTI PROFILA: 120X120/ 4 mm - 72 m  |        |       |             |           |
| 3  | KUTI PROFILA :100X100/3 mm - 106 m  |        |       |             |           |
| 4  | SALLDIM: sipas projektit  |        |       |             |           |
| 5  | TIPLLA: sipas projektit   |        |       |             |           |
| 6  | Lidhjet :me L pllaka sipas projektit  |        |       |             |           |
| 7  | NGJYROSEJ( BAZIKE) :sipas projektit   |        |       |             |           |
| 8  | Sendwich: Panela Ne te Dy anet e kafazit  |        |       |             |           |
| 9  | XHAM :Njeren ane te kafazit   |        |       |             |           |
| 10   | Mbeshtetja e kafazit nga objekti: nuk vendoset asgje,                                       |        |       |             |           |
| 11   | Punet ndertimore të Ashensorit  |        |       |             |           |
| 12   | Makineria-Ashensori Panoramik   |        |       |             |           |
| 13   | Ankerimi I kostrukSIONIT-kafazit, per themele, dhe per objektin egzistues, sipas projektit. |        |       |             |           |
| 14   | KAZAZI NGA KONSTRUKSIONI METALIK DHE SENDWICH PANELA  |        |       |             |           |
| KAZAZI NGA KONSTRUKSIONI METALIK DHE SENDWICH PANELA |   |        |       |             | 6.000,00  |
| TOTALI I PUNIMEVE Per ASHENSOR                       |   |        |       |             | 32.000,00 |

| Shkallet Emergjente, Kafazi I liftit, dhe te shkallve. -170cm |  |                |        |         |        |
|---|--|----------------|--------|---------|--------|
| Nr.   | Përshkrimi I punimeve  | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi |
| <b>C1 Punimet pregaditore</b>                                 |  |                |        |         |        |
| C1,1  | Matjet gjeodezike, kemi disnivel tereni  | m <sup>2</sup> | 51     | 0,75 €  | 38,3 € |
| C1,2  | Shqyrtimi analitik I objektit egzistues "Aneksi A" në zonën ku lidhet me aneksin C.        | Komplet        | 1      | 25,00 € | 25,0 € |
| C1,3  | Pastrimi I terrenit nga gjelbrimi egzistues dhe të gjitha objekteve në zonën e ndertimeve. | Komplet        | 1      | 25,00 € | 25,0 € |



|                  |  |         |    |         |                |
|------------------|--|---------|----|---------|----------------|
| C1,5             | Rrethimi I punishtës me gardhë të përkohshëm në lartësi h=1.8m.  | m/L     | 90 | 1,00 €  | 90,0 €         |
| C1,6             | Ruajtja, sanimet dhe konzervimi I infrastrukturës së instalimeve egzistuese dhe adaptimi me strukturën e re.   | Komplet | 1  | 30,00 € | 30,0 €         |
| C1,2             | Shqyrtimi I cilësis së materialeve dhe produkteve ndertimore, përfshi dhe shqyrtimin analitik matematikor, statik dhe struktural të pozicioneve apo sistemeve para aktiviteteve ndertimore në zonat karakteristike me rendësi të veçant për strukturen ndertimore. | Komplet | 1  | 25,00 € | 25,0 €         |
| <b>€/Pos C1:</b> |  |         |    |         | <b>233,3 €</b> |

| Nr.                                    | Përshkrimi I punimeve   | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi         |
|--|---|----------------|--------|---------|----------------|
| <b>C2 Punimet e dheut dhe mbushjet</b> |   |                |        |         |                |
| C2,1                                   | Eskavimi-Germimi me makineri dhe dorë I bazamentit të aneksit dhe kanaleve përcjellëse, (komplet me të gjitha strukturat për largim), përfshi masat preventive për ruajtjen e aneksit egzistues "A". Të llogaritet largimi I materialit të eskavuar deri në deponin sanitarë L=12Km nga punishtja (nëse nuk kerkohet ndryshe nga mbikqyersi). | m <sup>3</sup> | 83     | 6,00 €  | 498,0 €        |
| C2,2                                   | Sjellja e materialit, planifikimi dhe kompaktësimi I zhavorit (0/100mm) nga gurthyesi për mbushje rrethore.   | m <sup>3</sup> | 24     | 5,00 €  | 120,0 €        |
| C2,3                                   | Sjellja e materialit, planifikimi dhe kompaktësimi I zhavorit (0/63mm) nga gurthyesi për mbushje të nënshtresave dhe kanaleve.  | m <sup>3</sup> | 12     | 6,00 €  | 72,0 €         |
| C2,4                                   | Sjellja e materialit, planifikimi dhe kompaktësimi I zhavorit (0/31mm) nga gurthyesi për mbushje të nënshtresave dhe kanaleve.  | m <sup>3</sup> | 10     | 6,00 €  | 60,0 €         |
| C2,5                                   | Sjellja e materialit, planifikimi dhe kompaktësimi I zhavorit (0/2mm) nga gurthyesi për mbushje të nënshtresave dhe kanaleve.   | m <sup>3</sup> | 4,5    | 8,00 €  | 36,0 €         |
| <b>€/Pos C2:</b>                       |   |                |        |         | <b>786,0 €</b> |

| Nr.  | Përshkrimi I punimeve  | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi         |
|--|--|----------------|--------|---------|----------------|
| <b>C3 Punimet e Demolimeve dhe pastrimeve,</b> |  |                |        |         |                |
| C3,1   | Demolimi preciz, I kontrolluar dhe masiv I objekteve dhe pjesëve të objekteve nga të gjitha materialet e forta në objektin (Aneksi A) në takim me aneksin "B". | m <sup>3</sup> | 32     | 4,00 €  | 128,0 €        |
| <b>€/Pos C3:</b>                               |  |                |        |         | <b>128,0 €</b> |





| Nr.  | Përshkrimi i punimeve   | Njesija        | Sasija | €/njesi | €/Sasi           |
|--|---|----------------|--------|---------|------------------|
| <b>C4 Punimet e betonit dhe betonarmese &amp; Kallupimet dhe punët e armimit, kafazin e liftit, dhe themel pllakes te shkallve. -170cm</b> |   |                |        |         |                  |
| C4,1   | Demolimi I murve ndarës per hapjes e dyerve ne 4 etazhat,ku do te montohet Lifti, Gjatë demolimit nuk guxon te dëmtohet konstruksioni mbajtës. Materialet e demoluara te largohen ne deponin sanitare, muri d=40cm                        | m <sup>2</sup> | 10,56  | 10,000  | 105,6            |
| C4,2   | Sjellja e materialit dhe Suvatimi me llaq të qimentos (d=20-30mm) sipërfaqësor I sipërfaqeve të demoluara në strukturat egzistuese në aneksin "A", në zonat ku takohet me aneksin "B".dhe shpaletet te pjesa e liftit                     | m <sup>2</sup> | 28,1   | 1,500   | 42,15            |
| C4,3   | Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e betonit të varfun MB20, me dy shtresa -d=50mm (nën bazament).   | m <sup>3</sup> | 5,3    | 15,000  | 79,5             |
| C4,4   | Furnizimi me material si dhe vendosja e hidroizolimit me dy shtresa, bitolit. Egv 3.5mm dhe Epf 5mm dyshtresor, tek nyjet sanitare dhe ne vendet tjera ku ka lageshti. Izolimi te behet dhe ne muret perimetrike ne lartesi deri ne150cm. | m <sup>2</sup> | 68     | 10,000  | 680              |
| C4,5   | Sjellja dhe vendosja në vend e betonit për themele, pllakën e themeleve, sokllën, shkallët dhe pllakën rrafshuese të përdhësës së bashku me profilimet në amfiteatër, MB30.   | m <sup>3</sup> | 21     | 55,000  | 1155             |
| C4,6   | Sjellja e materialit dhe punimi mureve perimetrik d=25cm, MB30, ne mure ku do te ankerohet kafazi I Liftit, dhe Shkallet Emergjente. në llogari të hynë dhe punimi I themelit mbështetës anësor.  | m <sup>3</sup> | 24,56  | 55,000  | 1350,8           |
| C4,7   | Sjellja e materialit dhe punimi I fugës së dilatimit me styrodur "N4" d=50mm, përfshi ngjitjen.   | m <sup>2</sup> | 9,8    | 55,000  | 539              |
| C4,8   | Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit (të gjitha llojet) - sipas llogarisë statike. Parashihet me dy zona te armaturave min 12, hapi 12.5x12.5cm   | Kg             | 3644,8 | 0,550   | 2004,64          |
| <b>€/Pos C4:</b>   |   |                |        |         | <b>5.956,7 €</b> |



|        |  |     |      |         |           |
|--------|--|-----|------|---------|-----------|
| C13,10 | Furnizimi me material, si dhe montimi i konstruksionit metalik, Çeliku për kostrukcion te shkallve do të aplikohet në përputhje të plotë me normat ENV 10080. (ductility class) B-e lartë (high ductility) B 500 B. Kostrukcioni mbajtes- vertikal te jetë Profil tub katërkëndesh me dim.=120x120x6mm, mbajtesit-diagonale dhe kornizat e pjese mes katit te ndertohen nga Profila „U' i petëzuar në te ftohet 140x80x5mm, sip 19.10cm <sup>2</sup> , horizontalet dhe lidhjet nga profilet 100*120*3mm, dhe 100x100x3mm, sipask projektit. dhe te ankerohet ne themel pllak, po ashtu edhe ne pllakat e katiti te objektit., akerimi dhe vazhdimi i kateve te bëhet me pllaka metalike dhe bulona. sipas standarteve. Materiali i shkallëve duhet te jetë nga Çeliku i galvanizuar. Pllaka metalike (shkeleset) duhet të jetë e vrazhde ne strukture në menyre që mos të jetë e rreshqitshme.Gjerësia e shkallëve 1,20m, nga llamarina e galvanizuar 4mm, te ket 2 thyrje ne fillim dhe fund te (shkeleseve) per mos perkulje. Shkallët emergjente duhet të kenë parrmakë (gardh rrethues) me lartësi jo më të vogël se 1 metër, nga profilet 60*40*3mm dhe 40x40x2.2mm, te parashihet te gjitha mateelet e nevojshme per ketë Pozicjon që te rrespektohen Stanadarte për ndertimi e shkalleve Emergjente për objkte te larta- objekte arsimore.te behet edhe ngjyrosja adekuate (nje baze dhe dy shtresa ngjyre), | kg  | 7980 | 1,00 €  | 7.980,0 € |
| C13,11 | Fabrikimi dhe sjellja në vend e ullukut horizontal dhe vertikal se bashku me ankorimet metalike (nga llamarina e plastifikuar d=0.66mm).   | m/L | 33   | 8,00 €  | 264,0 €   |
| C13,12 | Fabrikimi, sjellja dhe montimi në vend I pllakave lidhëse, bulonave të njëfisht, bulonave të dy fisht, ankerve metalik dhe aksesoreve përcjellës për lidhjen dhe shtangimin e strukturës në mes të elementeve, lidhja me bazament dhe për objektet anësore.  | kg  | 280  | 1,00 €  | 280,0 €   |
| C13,13 | Fabrikimi dhe sjellja në vend e profileve nga alomini I ngjyrosur 120x3x4mm, përfshi ankorimet metalike në distancë dhe bulonat.   | m/L | 408  | 1,00 €  | 408,0 €   |
| C13,14 | Sjellja e materialit dhe punimi I profilimeve mbrojtëse dhe viave takuese te kulmit të shkallëve , nga llamarina e plastifikuar , profilet në gjerësi (neto) - së bashku me profilime D=44cm, përfshi dhe aksesorët për kompletim  | m/L | 38   | 18,00 € | 684,0 €   |
| C13,15 | Sjellja e materialit dhe punimi në vend I mbulesës me Sandwich Panela, d= 80mm, dhe llamarin të plastifikuar kufizimi I Panelit ne 3 anet, përfshi mbrojtëset e borës në dy rende.   | m2  | 52   | 18,00 € | 936,0 €   |





|  |  |                                     |            |
|--|--|-------------------------------------|------------|
|  |  | €/Pos D4:                           | 10.552,0 € |
|  |  | TOTALI SHKALLET /Pos C1,C2,C3,C4,D4 | 17.655,9 € |

| Nr.  | Përshkrimi I punimeve te Hyrja  | Njesija        | Sasija | €/njesi   | €/Sasi    |
|------|---|----------------|--------|-----------|-----------|
| D4   | <b>Punimet e betonit dhe betonarmesë &amp; Kallupimet dhe punët e armimit</b>   |                |        |           |           |
| D4,1 | Sjellja e materialit dhe Suvatimi me llaq të qimentos (d=10-20mm) sipërfaqësor I sipërfaqeve të demoluara në strukturat egzistuese në aneksin "A", në zonat ku takohet me aneksin "D".  | m <sup>2</sup> | 28     | 2,00 €    | 56,0 €    |
| D4,2 | Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e betonit të varfun MB20, d=50mm (nën bazament).  | m <sup>2</sup> | 72     | 6,00 €    | 432,0 €   |
| D4,3 | Sjellja dhe vendosja në vend e betonit për themele, pllakën e themeleve, sokllën, shkallët dhe pllakën rrafshuese të hyerjes, MB30., me disnivele   | m <sup>3</sup> | 110,8  | 12,00 €   | 1.329,6 € |
| D4,4 | Sjellja dhe vendosja në vend e betonit për shtyllat dhe muret, MB30.  | m <sup>3</sup> | 15,8   | 12,00 €   | 189,6 €   |
| D4,5 | Sjellja e materialit dhe betonimi I pllakës masive, pllakës së konzollës, trajeve, trajeve konzoll dhe trajeve përforcuese . MB30.  | m <sup>3</sup> | 12,5   | 12,00 €   | 150,0 €   |
| D4,6 | Sjellja e materialit dhe punimi I mureve të atikës mbi kulmin e rrafshët. MB30.   | m <sup>3</sup> | 6,2    | 12,00 €   | 74,4 €    |
| D4,7 | Sjellja e materialit dhe punimi I Trotuarit perimetrik d=12cm, MB30, përfshi përpunimin e fugave dhe materializimin me fugofil të bitumenizuar me sip. jo më të mëdhaja se 2.0m2. në llogari të hynë dhe punimi I themelit mbështetës anësor. | m <sup>2</sup> | 126    | 6,00 €    | 756,0 €   |
| D4,8 | Sjellja e materialit dhe punimi I fugës së dilatimit me styrodur 'N4" d=50mm, përfshi ngjitjen.   | m <sup>2</sup> | 45     | 0,40 €    | 18,0 €    |
| D4,9 | Sjellja e materialit, pregaditja, përpunimi dhe vendosja në vend e armaturës (të gjitha llojet) - sipas llogarisë statike.  | Kg             | 10128  | 0,40 €    | 4.051,2 € |
|      |   |                |        | €/Pos D5: | 7.056,8 € |





**- Rikapitullimi**

|                           |                                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| A0                        | Punimet pregaditore,                | 400,00              |
| AD0                       | Punimet e demolimeve,               | 9.213,80            |
| PM                        | Punimet e muratimeve,               | 5.400,00            |
| PP                        | Punimet e dyshemesë,                | 58.757,00           |
| PFM                       | Perpunimi final I mureve ne brendi, | 38.985,40           |
| PFP                       | Perpunimi final I pllafonit,        | 18.574,60           |
| PZ                        | Punimet e zdrugtharisë,             | 17.540,00           |
| PA                        | Punimet e Ashensorit                | 32.000,00           |
| CD                        | Shkallet emergjente                 | 17.655,94           |
| D5                        | Përshkrimi I punimeve te Hyrja      | 7.056,8 €           |
| <b>TOTAL ARKITEKTURA:</b> |                                     | <b>205.583,54 €</b> |

**Rikapitullimi - TOTAL:**

|   |                               |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 1 | ARKITEKTURA                   | 205.583,54 €        |
| 2 | PUNET E ELEKTRIKES            | 8.804,90 €          |
| 3 | PUNET E MBROJTJES NGA ZJARRI  | 1.105,25 €          |
| 4 | KLIMATIZIM FTOHJE DHE NGROHJE | 4.300,00 €          |
| 5 | INSTALIMET E TI-së            | 4.906,00 €          |
|   | <b>TOTALI</b>                 | <b>224.699,69 €</b> |
|   | TVSH                          | 40.445,94           |
|   | <b>TOTALI me TVSH :</b>       | <b>265.145,63</b>   |





# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

### SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **116336**

Për **UNIVERSITETI UKSHIN HOTI**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **Bajram Ha. Gashi B.I.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Renovimi i Fakultetit të Edukimit/Filologjisë- Përdhesa (Instalimet elektrike, arkitektura shkallet kundër zjarrit dhe ashensori )**

Nr. prokurimit: 10208-23-6483-5-2-1 , Nr. brendshëm: 09-23

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **26,514.56€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektiviisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **26,514.56€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 215 ditë kalendarike prej **11.08.2023** deri më **13.03.2024**

Data lëshimit: 11.08.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG); botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

